

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир»

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛА ЗЮЗЯ ЗЮЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД НА 2013–2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.**

РЭМ.МК-1-3/3-13-ВСН

Новосибирск

2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир»

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зюзинского сельсовета
Барабинского района
А.В. Чурсин

«_____» _____ 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО УК «РусЭнергоМир»
А.Г. Дьячков

«_____» _____ 2013 г.

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛА ЗЮЗЯ ЗЮЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД НА 2013–2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.**

РЭМ.МК-1-3/3-13-ВСН

Руководитель проекта

А.Ю. Годлевский

Главный инженер проекта

Н.Н. Пелевина

Новосибирск

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9
1.1 Основание для разработки схемы водоснабжения	9
1.2 Цели и задачи разработки схемы водоснабжения	9
1.3 Исходные данные для разработки схемы водоснабжения	10
1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы водоснабжения	10
1.5 Краткая характеристика муниципального образования	11
1.6 Природно-климатические условия района	11
1.7 Гидрография и гидрогеология района	12
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	14
2.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление его территории на эксплуатационные зоны	14
2.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14
2.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения	15
2.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15
2.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	18
2.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	29
3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	20
3.1 Общие положения	20
3.2 Графическое представление объектов системы водоснабжения	20
3.3 Обозначения, принятые на схемах водоснабжения	21
3.4 Описание объектов системы водоснабжения	23

3.5	Гидравлический расчет водопроводных сетей	27
3.6	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях системы водоснабжения	30
4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31
4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	31
4.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	31
5.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	33
5.1	Общий баланс подачи и реализации воды	33
5.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	34
5.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов	35
5.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды	36
5.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	36
5.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	36
5.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития муниципального образования	39
5.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	40
5.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	40
5.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам	42
5.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	42
5.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	43
5.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	45

5.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	48
6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49
6.1	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	49
6.2	Технические обоснования основных мероприятий схемы водоснабжения	49
6.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	50
6.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	53
6.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	53
6.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования и их обоснование	54
6.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	54
6.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	54
6.9	Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55
7.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	57
7.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	57
8.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	58
9.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	61
10.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕН-	

НЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	63
Приложение А. Нагрузка потребителей по состоянию начала рассматриваемого периода	64
Приложение Б. Характеристика сети по состоянию на 2013 год	68
Приложение В. Перечень участков водопроводных сетей, подлежащих реконструкции к расчетному сроку	70
Приложение Г. Пьезометрические графики (состояние на 2013 год) от водозабора до ул. Майская 34	72
Приложение Д. Результаты гидравлического расчета	74
Приложение Е. Водопроводные сети	76

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Схема водоснабжения – совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и направлений их развития.

Электронная модель систем водоснабжения – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем водоснабжения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в этих системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод.

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водовод – сооружение для подачи воды к месту ее потребления.

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов.

Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой.

Качество и безопасность воды (качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру.

Коммерческий учет воды и сточных вод (коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (приборы учета) или расчетным способом.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения).

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы.

Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой.

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основание для разработки схемы водоснабжения

«Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.» выполнена на основании:

- Муниципального контракта №1 от 16.12.13 г. «Выполнение работ по разработке Схем водоснабжения поселений Зюзинского сельсовета (с. Зюзя, с. Квашнино, с. Казанцево, с. Белово) Барабинского района на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.», заключенного между Администрацией Зюзинского сельсовета Барабинского района и ООО УК «Рус-ЭнергоМир»;
- Технического задания на разработку схем водоснабжения Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г., утвержденного Заказчиком (Приложение 1 к Муниципальному контракту №1 от 16.12.2013 г.).

1.2 Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

Целями разработки схемы водоснабжения являются:

- обеспечение для абонентов доступности горячего и холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения;
- приведение качества питьевой и горячей воды для абонентов централизованных систем водоснабжения в соответствие с установленными требованиями законодательства Российской Федерации;
- рациональное водопользование, а также развитие централизованных систем водоснабжения, на основе внедрения наилучших энергосберегающих доступных технологий.

Разработка схем систем водоснабжения, в том числе электронных моделей систем водоснабжения, решает задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

- графического отображения объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования;
- описания основных объектов централизованных систем водоснабжения;
- описания реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и их отдельных элементов;
- моделирования всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);
- определения расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети;

- расчета изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;
- оценки вариантов перспективного развития централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения подачи воды в различных режимах.

1.3 Исходные данные и условия для разработки схемы водоснабжения

Для разработки схемы водоснабжения на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г. с. Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (с. Зюзя) использованы следующие исходные документы:

- генеральный план Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, утвержденный Администрацией Барабинского района Новосибирской области;
- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012- 2016 годы и на перспективу до 2020 года.

1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы водоснабжения

Схема выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (взамен СанПиН 2.1.4.027-95)»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- НПБ-105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2013 г.;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, №137-ФЗ в действующей редакции 28.12.2013 г.;
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2013 г.;
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2013 г.;
- Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в действующей редакции;
- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

1.5 Краткая характеристика объекта

Муниципальное образование Зюзинский сельсовет входит в состав Барабинского района Новосибирской области и расположен в западной части Барабинского района.

Барабинский район расположен в 337 километрах к западу от Новосибирска в центральной части Южно-Барабинской подзоны, практически в самом центре Новосибирской области.

На территории Зюзинского сельсовета расположены 5 населенных пунктов, в том числе с. Зюзя (административный центр сельсовета), д. Белово, д. Казанцево, д. Квашнино, д. Новотандово.

Главными улицами в жилой застройке с. Зюзя являются ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Солдатская, ул. Партизанская. На территории села имеются: средняя образовательная школа, дошкольное образовательное учреждение, ДК, почта, больница, магазин, котельная, столовая, больница, пожарное депо.

1.6 Природно-климатические условия

Климат рассматриваемой местности имеет свои особенности, которые определяются по-

ложением внутри материка и орографией местности. Территория в основном бессточна, довольно сильно заболочена. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 161 – 162 дня. Климат относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 метра.

Согласно данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для Зюзинского сельсовета характерны следующие климатические условия:

- климатический район строительства – IV;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 39 °С;
- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 18,3 °С;
- абсолютно минимальная температура воздуха – минус 48 °С;
- абсолютно максимальная температура воздуха – 36 °С;
- среднегодовая температура воздуха – 0,7 °С;
- продолжительность отопительного периода составляет 243 суток;
- средняя температура за отопительный период – минус 8,0 °С;
- барометрическое давление – 1 003 гПа;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 82%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 74%;
- зона влажности строительства – сухая;
- нормативное значение ветрового давления – $w_0 = 0,38$ (38) кПа (кгс/м²);
- расчетное значение снеговой нагрузки – $s_0 = 2,4$ (240) кПа (кгс/м²).

Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» территория Зюзинского сельсовета не относится к сейсмическим районам.

1.7 Гидрография и гидрогеология

Вся территория сельсовета относится к зоне Чановского ландшафта, рельеф которого характеризуется, как плоская гравистая озерная котловина. Генезис ландшафта озерный, озерно-водоледниковый, озерно-болотный.

В геологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, в геоморфологическом отношении – к поверхности Восточно-

Барабинской денудационно-аккумулятивной равнины.

В геологическом строении площадки принимают участие тяжелые пылеватые суглинки желто-бурого цвета от твердой до текуче-пластичной консистенции. С поверхности суглинки покрыты почвенно-растительными слоем мощностью 0,15 – 0,30 м. Грунты непросадочные, пучинистые при сезонном промерзании.

Никаких проявлений активных физико-геологических процессов на территории поселения не наблюдается.

Грунтовые воды зафиксированы на глубине 4,0 – 5,5 м. В годовом режиме возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,0 м от зафиксированного при изысканиях. По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам подземные воды – грунтовые, безнапорные. Грунтовые воды не агрессивны для бетонов на любых марках цемента.

Инженерно-геологические условия характеризуются, как среднесложные. Наблюдаются такие инженерно-геологические процессы, как переувлажнение и засоление.

Характерной особенностью ландшафта являются болота. Ими заняты понижения рельефа – межгрядные ложбины, обширные плоские котловины и западины, а также блюдца и мелкие впадины.

Во всем Барабинском районе питьевая вода имеет повышенную минерализацию и характеризуется высокой жесткостью. Анализ результатов социально-гигиенического мониторинга позволил выделить лимитирующие признаки вредности для питьевой воды. Приоритетными лимитирующими признаками вредности для воды из подземных источников являются санитарно-химические (высокая минерализация более 1500 мг/л при норме 1000, содержание железа до 3 мг/л при норме 0,3 мг/л). Неудовлетворительное качество питьевой воды объясняется природным составом подземных вод.

Сравнение результатов лабораторных исследований проб воды, отобранных из скважин различной глубины, показывает, что содержание железа из более глубоководных скважин (глубина более 300 м) либо находится в пределах нормы, либо имеет незначительные отклонения от нормы (до 0,4 мг/л при норме не более 0,3 мг/л). Тогда как содержание железа в скважинах глубиной 300 метров составляет в среднем 0,8 – 1,5 мг/л, что в итоге влияет на сухой остаток и мутность в питьевой воде.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление его территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Система подачи воды с. Зюзя принята объединенной, хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная, напорная.

Основными потребителями воды является население села, социально- бытовые учреждения, предприятия и организации муниципального и коммерческого плана: конторы, магазины, столовые и др.

Водоснабжение с. Зюзя осуществляется от автономного водопровода, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями.

Общая протяженность водопроводных сетей с. Зюзя составляет 8 км, введены в эксплуатацию в 1968 г. Сети выполнены из чугуна. Диаметр 100 мм. Питаются от одной скважины.

Одноэтажная индивидуальная неблагоустроенная застройка и малоэтажное строительство снабжается водой из водоразборных скважин, подключенных к централизованной системе водоснабжения.

МУП «Управляющая организация по коммунальному хозяйству» осуществляет деятельность по подъему, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

На территории Поселения располагается одна эксплуатационная зона: зона действия централизованной системы водоснабжения МУП «Управляющая организация по коммунальному хозяйству».

Централизованное горячее водоснабжение в с. Зюзя отсутствует.

2.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Вся жилая территория с. Зюзя частично охвачена централизованным водоснабжением. На рисунке 2.1 представлена зона действия централизованного водоснабжения. Водоснабжение абонентов осуществляется от автономного водопровода, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями. Система подачи воды – централизованная, напорная.



Рисунок 2.1 - Зона действия централизованного водоснабжения с. Зюзя

2.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения с. Зюзя не имеет деления на зоны действия централизованных и нецентрализованных систем, так как скважины и все объекты находятся в одной системе водоснабжения.

2.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения с. Зюзя состоит из трех водозаборных скважин, две из которых затампонированы, водонапорной башни (не действует), насос, помпа, водопроводных сетей и систем водопотребления.

Водозаборная скважина № 14308 – не действует.

Адрес: Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, на северо-восточной окраине села.

Вид источника: подземные воды

Статический уровень воды, м - 4

Динамический уровень, м - 19

Глубина скважины: 42 м

Дебит скважины: 16 м³/час

Соответствие требованиям: «Питьевая вода»

Год ввода в эксплуатацию: 1976г.

На скважине №14308 установлен глубинный насос ЭЦВ-8-10-80.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения установлены от водозабора на расстоянии 100 м, поскольку используются защищенные горизонты для забора подземных вод.

Водозаборная скважина № 158-85

Адрес: Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, на северо-восточной окраине села

Вид источника: подземные воды

Статический уровень воды, м - 7

Динамический уровень, м - 22

Глубина скважины: 42 м

Дебит скважины: 10 м³/час

Соответствие требованиям: «Питьевая вода»

Год ввода в эксплуатацию: 1985 г.

На скважине №158-85 установлен глубинный насос ЭЦВ-8-10-80.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения установлены от водозабора на расстоянии 100 м, поскольку используются защищенные горизонты для забора подземных вод.

Водозаборная скважина № 2081 – не действует.

Адрес: Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, на северо-восточной окраине села

Вид источника: подземные воды

Статический уровень воды, м - 7

Динамический уровень, м - 15

Глубина скважины: 46 м

Дебит скважины: 12 м³/час

Соответствие требованиям: «Питьевая вода»

Год ввода в эксплуатацию: 2006 г.

На скважине №2081 установлен глубинный насос ЭЦВ-8-10-80.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения установлены от водозабора на расстоянии 100 м, поскольку используются защищенные горизонты для забора подземных вод.

Водонапорная башня

Адрес: Новосибирская область Барабинский район, с. Зюзя

Данная башня отключена от централизованной системы отопления, вместо неё используется насос.

Водоподготовка питьевой воды

Подготовка воды на объектах МУП «Управляющая организация по коммунальному хозяйству» не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям. Подтверждено Экспертным заключением Филиала Федерального государственного учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской обл. в Барабинском районе» от 16.08.2010. Протокол испытания №-76 от 02.02.2010 г.

Водопроводные сети

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 8 км.

Водопроводные сети выполнены из чугуна. Диаметр 100 мм, введены в эксплуатацию в 1968 г. Тип прокладка сетей – подземная. Средняя глубина заложения на участке составляет 2,2 м.

Данные об общей протяженности сетей водоснабжения с разбивкой на диаметры представлены в Приложении 2.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-

евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными проблемами в сфере водоснабжения с. Зюзя является:

- Значительный износ сетей водоснабжения;
- Износ насосного оборудования;
- Отсутствие очистных сооружений. В случае отклонения показателей качества водоносных горизонтов от нормативных величин, системы водоснабжения не смогут обеспечить потребителей водой нормативного качества.

Основные направления развития системы водоснабжения предусматривают:

- Реконструкция водопроводной сети с применением полиэтиленовых труб;
- Реконструкция насосного оборудования;
- Строительство станции водоочистки

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;
- повысить экологическую безопасность;
- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;
- снизить уровень потерь воды;
- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

Также, одной из значимых проблем в водоснабжении, является отсутствие приборов коммерческого учета воды у большинства потребителей. Необходимо выполнить установку узлов учета на насосной станции и у бюджетных потребителей.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

2.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* с. Зюзя находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

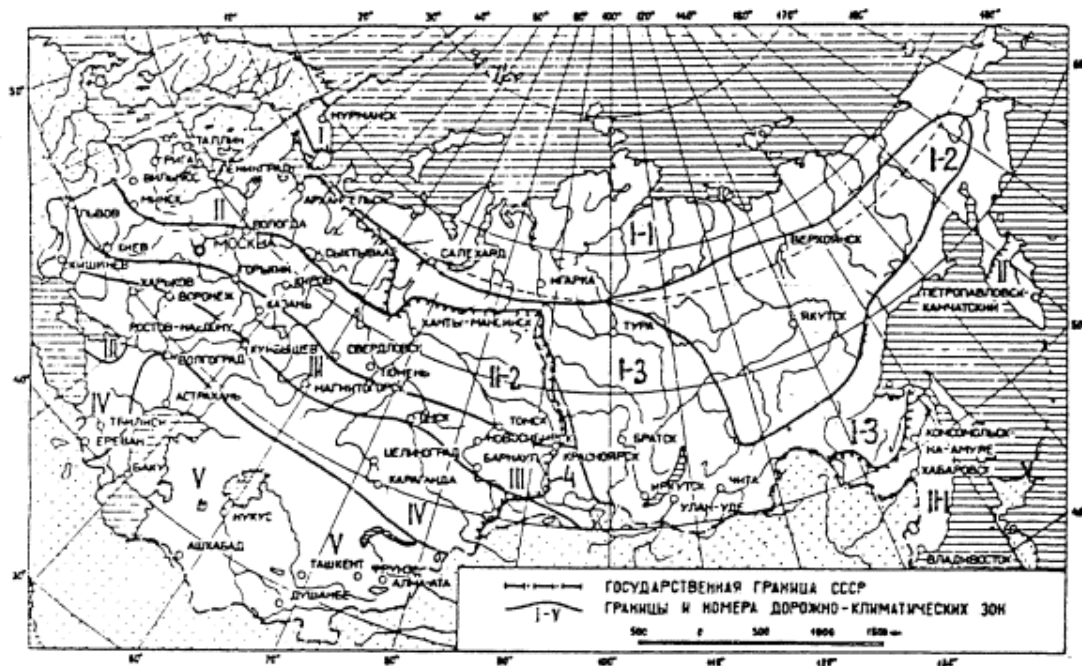


Рисунок 2.2 - Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Климат Барабинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха возрастает с северо-востока на юго-запад от $-0,3^{\circ}$ до $+0,2^{\circ}$. Средняя температура января -19°C , июля $+18^{\circ}\text{C}$.

Согласно агроклиматическому районированию, земли хозяйств района находятся в умеренно теплом агроклиматическом подрайоне. Северная часть Барабинского района, расположена в недостаточно увлажненном агроклиматическом подрайоне, остальная территория – в слабо увлажненном. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в северной части района составляет 157 – 162 дней, в южной части – около 156 дней.

Заморозки начинаются в третьей декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая. Холодный период длится 179 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 26-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы достигает на юге - 213 см, на севере – до 260 см. Безморозный период составляет 105 – 125 дней. Средняя из абсолютных минимумов температуры почвы на глубине узла кушения составляет от -16 до -20 градусов и ниже.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей рекомендуется прокладка

трубопроводов с глубиной заложения не менее 2,6 метров.

2.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты системы водоснабжения с. Зюзя эксплуатируются одной организацией МУП «Управляющая организация по коммунальному хозяйству».

3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Общие положения

Электронная модель системы водоснабжения (далее по тексту электронная модель) сформирована на базе геоинформационной системы «Zulu» (ГИС «Zulu») с программно-расчетным модулем «ZuluHydro». Данная электронная модель разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы водоснабжения;
- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы водоснабжения;
- обеспечения устойчивого градостроительного развития муниципального образования;
- разработки мер для повышения надежности системы водоснабжения;
- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения;
- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития системы водоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания электронной схемы существующих и перспективных водопроводных сетей и объектов системы водоснабжения, привязанных к топографической основе;
- оптимизации существующей системы водоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых водопроводных сетей);
- моделирования перспективных вариантов развития системы водоснабжения (реконструкция источника водоснабжения, определение возможности подключения новых потребителей воды, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения водой новых потребителей).

3.2 Графическое представление объектов системы водоснабжения

ГИС «Zulu» поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых имеет свой стиль отображения (рисунок 3.1). Ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Отрисованная сеть сразу становится готовой для топологического анализа. Это исключает необходимость занесения информации о свя-

зях между объектами.

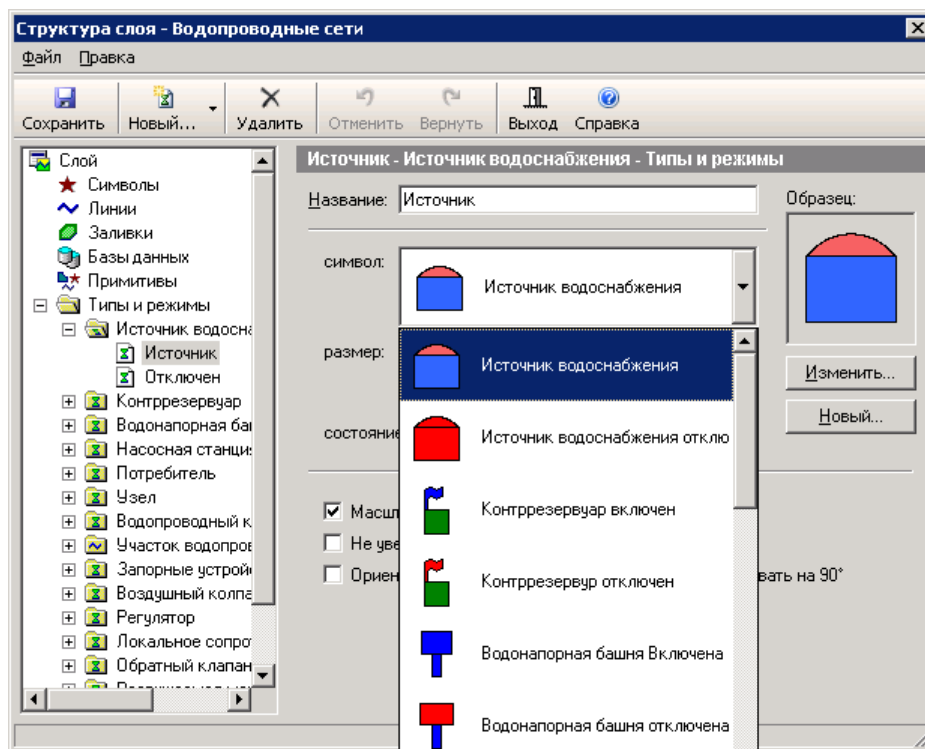


Рисунок 3.1 – Стили отображения различных состояний классифицируемых объектов

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния гидравлических режимов систем водоснабжения, образованных на базе различных источников воды.

3.3 Обозначения, принятые на схемах водоснабжения

Данный раздел посвящен описанию объектов, необходимых для построения математической модели водопроводной сети.

Далее представлены обозначения каждого элемента математической модели водопроводной сети.


Условное обозначение источника в зависимости от режима работы:




Условное обозначение насосной станции в зависимости от режима работы:




Условное обозначение водонапорной башни в зависимости от режима работы:




Условное обозначение контррезервуара в зависимости от режима работы:




Условное обозначение пожарного гидранта в зависимости от режима работы:




Условное обозначение водоразборной колонки в зависимости от режима работы:




Условное обозначение участка водопроводной сети в зависимости от режима работы:




Условное обозначение потребителей в зависимости от режима работы:




Условные обозначения объектов сети:

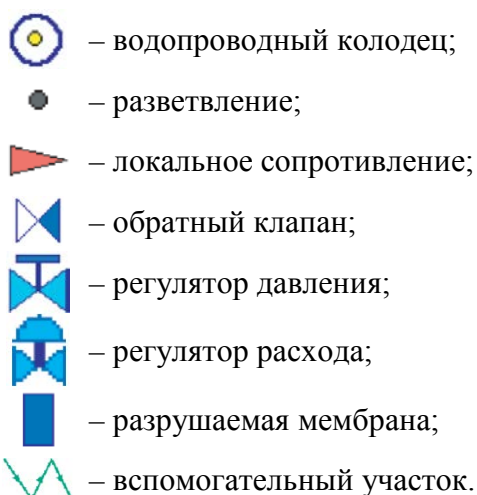

Условное обозначение задвижки в зависимости от режима работы:




Условное обозначение воздушного колпака в зависимости от режима работы:



3.4 Описание объектов системы водоснабжения

3.4.1 Описание источника водоснабжения

Для описания источника водоснабжения задается следующая информация: наименование источника, адрес источника, номер источника, геодезическая отметка, высота воды в источнике, марка и количество насосов при необходимости. Графическое изображение окна ввода параметров для источника водоснабжения приведено на рисунке 3.2.

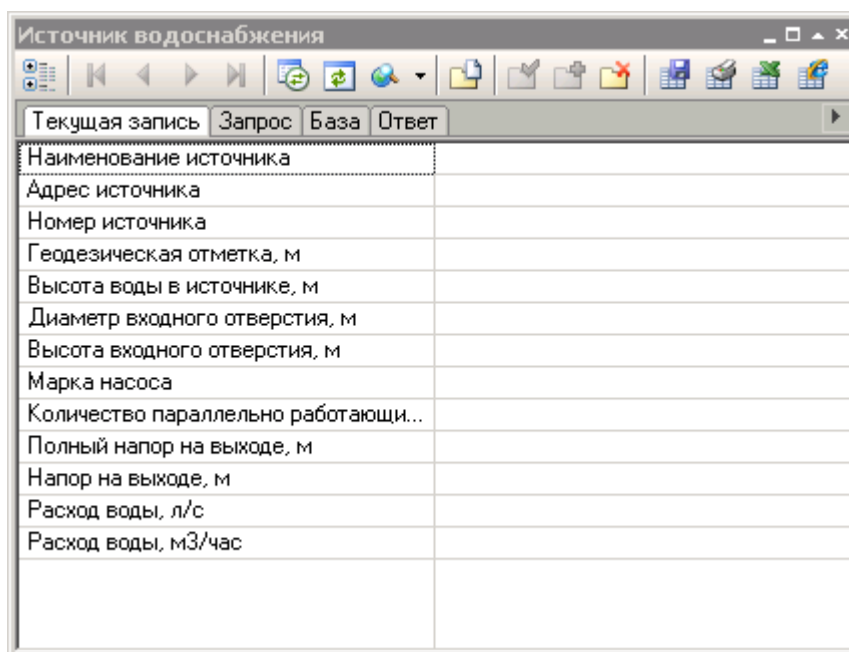


Источник водоснабжения	
Текущая запись	Запрос
База	Ответ
Наименование источника	
Адрес источника	
Номер источника	
Геодезическая отметка, м	
Высота воды в источнике, м	
Диаметр входного отверстия, м	
Высота входного отверстия, м	
Марка насоса	
Количество параллельно работающи...	
Полный напор на выходе, м	
Напор на выходе, м	
Расход воды, л/с	
Расход воды, м3/час	

Рисунок 3.2 – Окно ввода параметров для источника водоснабжения

3.4.2 Описание насосной станции

Для описания насосной станции задается следующая информация: наименование насосной станции, геодезическая отметка, марка и количество параллельно работающих насосов либо номинальный напор после насоса при частотном регулировании.

Графическое изображение окна ввода параметров для насосной станции приведено на рисунке 3.3.

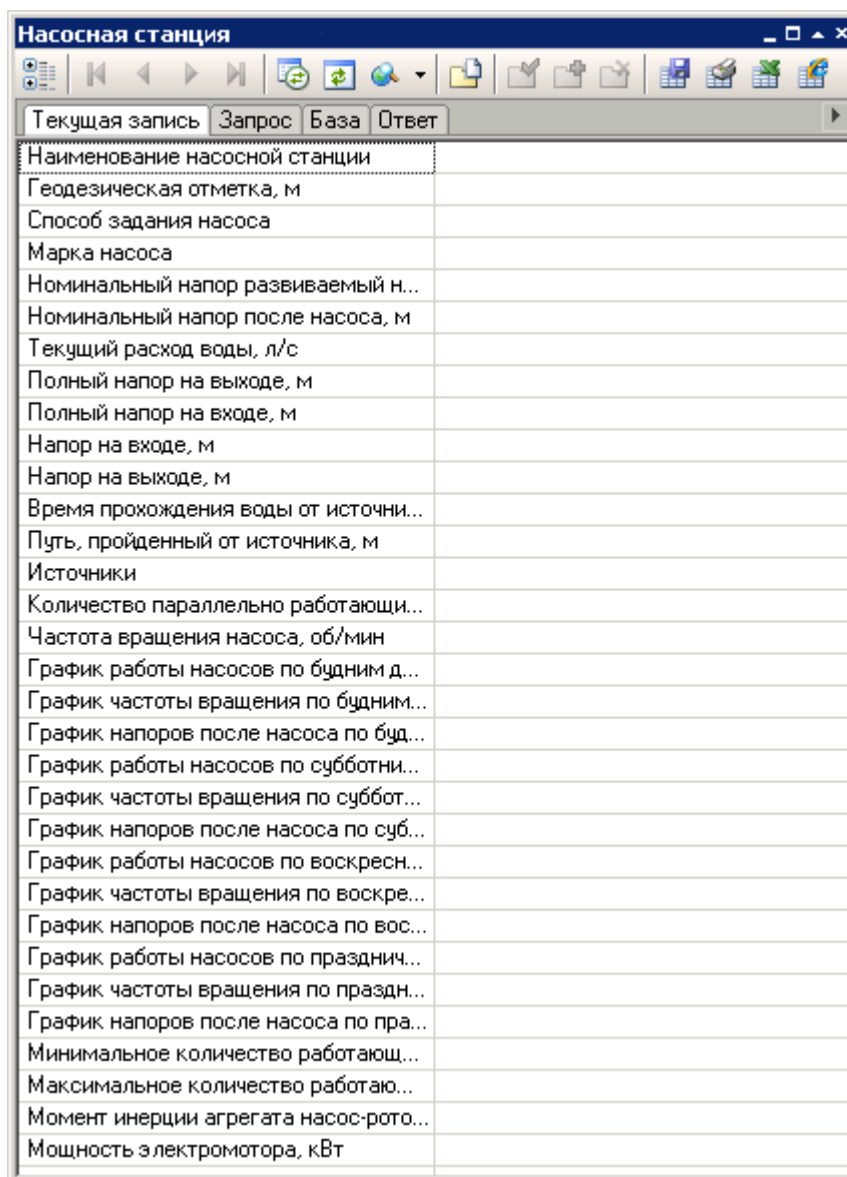


Насосная станция	
Текущая запись Запрос База Ответ	
Наименование насосной станции	
Геодезическая отметка, м	
Способ задания насоса	
Марка насоса	
Номинальный напор развиваемый н...	
Номинальный напор после насоса, м	
Текущий расход воды, л/с	
Полный напор на выходе, м	
Полный напор на входе, м	
Напор на входе, м	
Напор на выходе, м	
Время прохождения воды от источни...	
Путь, пройденный от источника, м	
Источники	
Количество параллельно работающи...	
Частота вращения насоса, об/мин	
График работы насосов по будним д...	
График частоты вращения по будним...	
График напоров после насоса по буд...	
График работы насосов по субботни...	
График частоты вращения по суббот...	
График напоров после насоса по суб...	
График работы насосов по воскресн...	
График частоты вращения по воскре...	
График напоров после насоса по вос...	
График работы насосов по праздни...	
График частоты вращения по праздн...	
График напоров после насоса по пра...	
Минимальное количество работающ...	
Максимальное количество работаю...	
Момент инерции агрегата насос-рото...	
Мощность электромотора, кВт	

Рисунок 3.3 – Окно ввода параметров для насосной станции

3.4.3 Описание водонапорной башни

Для описания водонапорной башни задается следующая информация: наименование водонапорной башни, адрес, геодезическая отметка, высота воды в башне.

Графическое изображение окна ввода параметров для водонапорной башни приведено на рисунке 3.4.

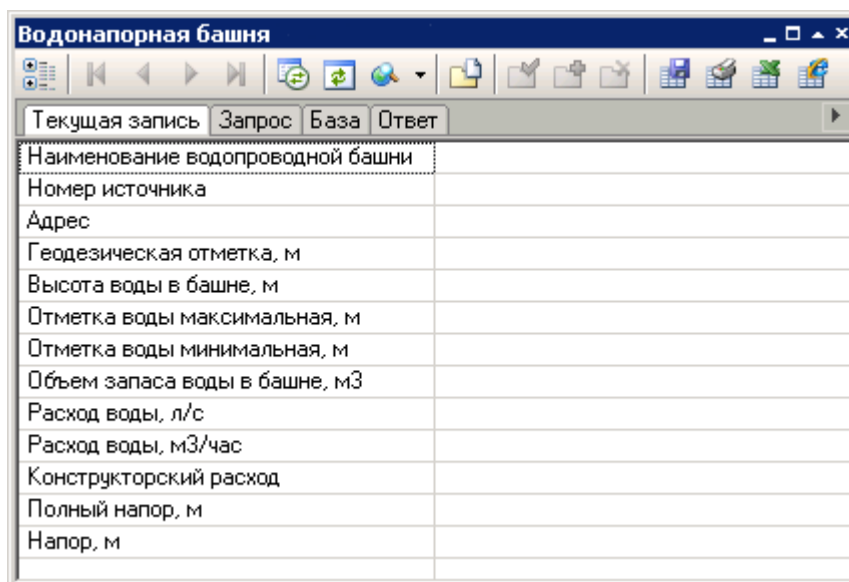

Водонапорная башня	
Текущая запись Запрос База Ответ	
Наименование водопроводной башни	
Номер источника	
Адрес	
Геодезическая отметка, м	
Высота воды в башне, м	
Отметка воды максимальная, м	
Отметка воды минимальная, м	
Объем запаса воды в башне, м ³	
Расход воды, л/с	
Расход воды, м ³ /час	
Конструкторский расход	
Полный напор, м	
Напор, м	

Рисунок 3.4 – Окно ввода параметров для водонапорной башни

3.4.4 Описание участка водопроводной сети

Для описания участка водопроводной сети задается следующая информация: начало и конец участка, длина участка, внутренний диаметр трубопровода, величина шероховатости стенок трубопровода, коэффициент местных сопротивлений и материал трубопровода.

Графическое изображение окна ввода параметров для участка водопроводной сети приведено на рисунке 3.5.

3.4.5 Описание потребителя воды

Для описания потребителя воды задается следующая информация: название потребителя, адрес потребителя, геодезическая отметка, минимальный напор воды и расчетный расход воды.

Графическое изображение окна ввода параметров для потребителя воды приведено на рисунке 3.6.

Участок водопроводной сети

Текущая запись Запрос База Ответ

Начало участка	
Конец участка	
Источники	
Длина участка, м	1144.99
Внутренний диаметр трубы, м	0.2
Шероховатость, мм	1
Коэффициент местных сопротивле...	1.1
Местные сопротивления	
Сумма коэф. местных сопротивле...	
Заращение трубопровода, мм	
Гидравлическое сопротивление, м...	
Расход воды на участке, л/с	
Расход воды на участке, м3/час	
Потери напора на участке, м	
Удельные линейные потери, мм/м	
Скорость движения воды на участк...	
Место разрыва (0-1)	
Напор в точке разрыва, м	
Утечка, м3/час	
Диаметр трубы (конструкторский), м	
Шероховатость (конструкторский), ...	
Материал трубопровода	ПЭ
Оптимальная скорость (конструкто...	
Удельные линейные потери (констр...	
Фиксированный диаметр (конструк...	

Рисунок 3.5 – Окно ввода параметров для участка водопроводной сети

Потребитель

Текущая запись Запрос База Ответ


Название потребителя	
Адрес	
Геодезическая отметка, м	
Расчетный расход воды, л/с	
Минимальный напор воды, м	
Способ задания потребителя	
Категория потребителя	
Расчетный расход воды в будний де...	
Расчетный расход воды в субботни...	
Расчетный расход воды в воскресн...	
Расчетный расход воды в праздни...	
Текущий расход воды, л/с	
Полный напор, м	
Напор, м	
Время прохождения воды от источн...	
Путь, пройденный от источника, м	
Источники	
Диаметр выходного отверстия, м	
Уровень воды, м	

Рисунок 3.6 – Окно ввода параметров для потребителя воды

3.4.6 Описание узла водопроводной сети

Для описания узла водопроводной сети задается следующая информация: наименование узла, адрес, геодезическая отметка, для водоразборной колонки и пожарного гидранта дополнительно указывается расчетный расход воды и минимальный напор.

Графическое изображение окна ввода параметров для узла водопроводной сети приведено на рисунке 3.7.

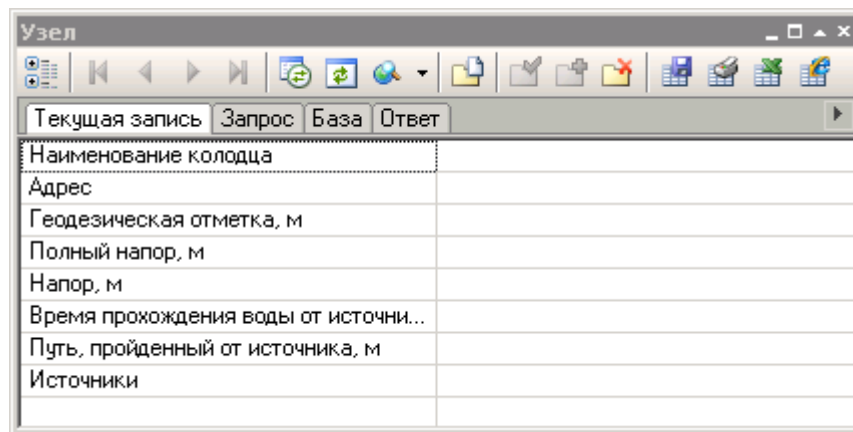

Текущая запись	Запрос	База	Ответ
Наименование колодца			
Адрес			
Геодезическая отметка, м			
Полный напор, м			
Напор, м			
Время прохождения воды от источни...			
Путь, пройденный от источника, м			
Источники			

Рисунок 3.7 – Окно ввода параметров для узла водопроводной сети

3.5 Гидравлический расчет водопроводных сетей

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» позволяет производить расчеты тупиковых и кольцевых сетей (количество колец в сети неограниченно), в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающих от одного или нескольких источников.

Гидравлические расчеты водопроводных сетей проводимые в «ZuluHydro»:

- поверочный расчет;
- конструкторский расчет;
- расчет переходных процессов (гидравлический удар).

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлические сопротивления;
- фиксированные узловые отборы воды;
- напорно-расходные характеристики всех источников;
- геодезические отметки всех узловых точек.

В результате поверочного расчета определяются:

- расходы и потери напора во всех участках сети;
- величины подачи каждого источника;
- пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro.Гидроудар» предназначен для расчета нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления.

Программа позволяет рассчитывать переходные процессы в гидравлических сетях при различных изменениях режимов работы сети: включение и выключение насосов, открытие и закрытие задвижек.

Для моделирования сети предлагается большое количество разнообразных элементов, в том числе модели защитных устройств. Имеется возможность учесть такие явления, как наличие воздушного включения в трубе и разрыв трубы.

Программный комплекс предоставляет следующие возможности для анализа переходных процессов:

- возможность наблюдения в реальном времени распространения бегущих волн давления

- и скорости вдоль любого маршрута;
- возможность построения графиков наибольшего и наименьшего давлений в каждой точке вдоль этого маршрута;
- возможность построения графиков изменения давления во времени для ряда выбранных точек наблюдения;
- в базы данных заносятся значения наибольшего и наименьшего давлений для каждого участка и узла сети с указанием времени возникновения этих давлений, а для участка указывается и соответствующее место;
- в процессе расчета выдаются сообщения о срыве всасывания жидкости насосом;
- в процессе расчета выдаются сообщения о достижении предельно допустимого давления в некоторой точке сети.

Для наглядной иллюстрации результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского) строится пьезометрический график.

Пьезометрический график представляет собой графический документ, на котором изображена линия давления в водопроводной сети, а также профиль рельефа местности вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла водопроводной сети по неразрывному потоку воды (рисунок 3.8). На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках сети, располагаемые давления в узлах, расходы воды, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

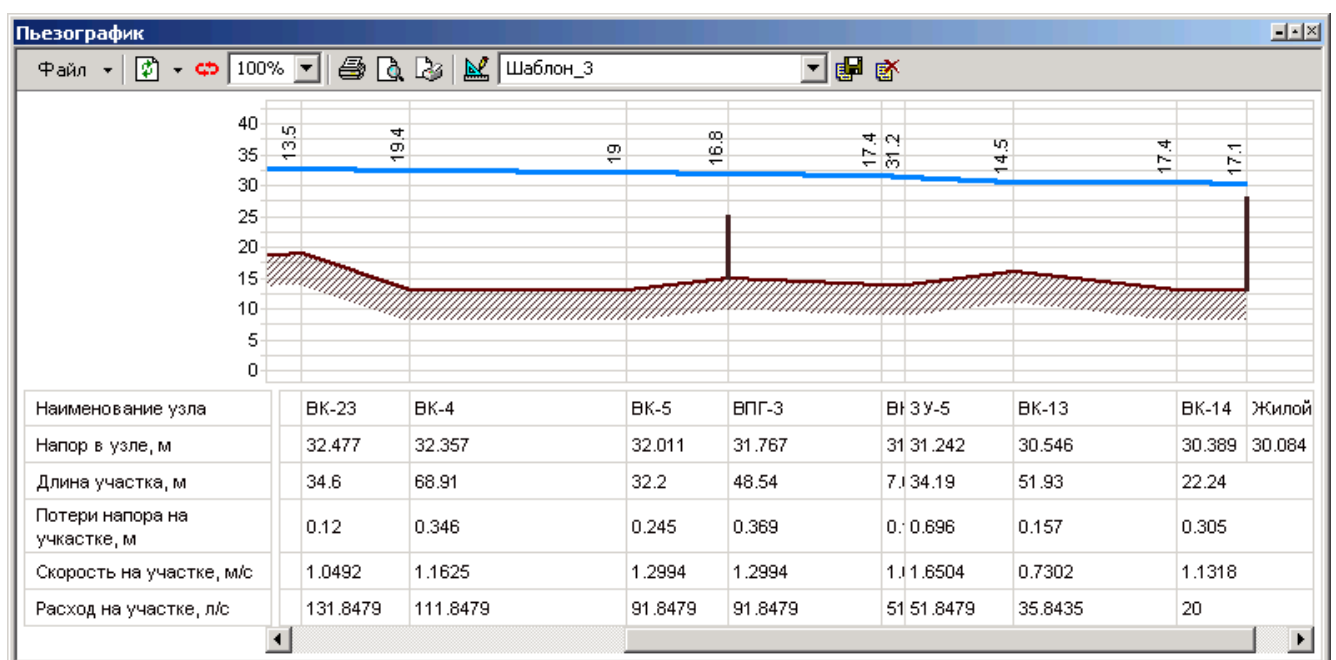


Рисунок 3.8 – Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети его наименование, напор в узле, длины участков сети, потери напора по участкам сети, скорости движения воды и расходы на участках сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

3.6 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях системы водоснабжения

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую картину любого режима эксплуатации с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений:

- расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;
- расходов воды и напоров у каждого потребителя.

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

- изменения режима регулирования напора;
- присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;
- замены одних трубопроводов на другие.

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Генеральный план является одним из документов территориального планирования с. Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. Направление развития системы водоснабжения соответствует генеральному плану.

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения Генеральным планом развития Зюзинского сельсовета предусматривается обеспечение всех потребителей поселения необходимым количеством воды питьевого качества посредством централизованного водоснабжения.

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения населения с. Зюзя, учреждений и предприятий на расчетный срок является скважина № 158-85.

Территориальная структура потребления воды не изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

- принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения поселения как единого целого;
- принятый вариант изменения демографического состояния поселения не подразумевает скачкообразный или быстрый рост численности населения.

4.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Согласно материалам Генерального плана, расчетная численность с. Зюзя за рассматриваемый период (к 2023 г.) увеличится на 12 человека. Рост численности населения с. Зюзя приведет к незначительному увеличению водопотребления поселения. Оценочный расчет потребления выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При норме потребления воды $1,055 \text{ м}^3/\text{чел}$ в месяц, увеличение водопотребления населением составит $0,42 \text{ м}^3/\text{сут}$.

5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Расчет соотношения объема водопотребления и объема канализационных стоков, включающих ливневые осадки, необходим для решения следующих задач:

- проектирования коммуникаций, безукоризненно справляющихся с поставкой воды и отводом загрязненной жидкости через канализацию;
- расчета мощности и геометрических параметров трубопроводов, оборудования, а также погружных насосов, зависящих от ширины скважины в случае выбора ее в качестве независимого источника воды;
- получения разрешительных документов об отпуске воды и приеме стоков в случае подключения объекта к центральным коммунальным сооружениям;
- получения лицензированного разрешения, предоставляющего право пользоваться недрами;
- составления договорной документации и заключения соглашений с представителями местного коммунального хозяйства.

При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиПе 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:

- от численности потребителей;
- от климатической специфики региона,
- от степени развития инфраструктуры,
- от состояния коммуникаций.

Суммарное количество принятой абонентом воды включает горячую и холодную воду, поставляемую в сантехнические приборы, воду для полива насаждений и для ухода за территорией, воду для обеспечения тушения пожаров. Учитывается также периодически принимаемая потребителем вода, например, теплоноситель для отопительных коммуникаций.

5.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды с. Зюзя представлен в таблице 5.1. Так как нет данных о фактическом заборе воды за базовый 2012 год, данный показатель расчи-

тан как произведение нормы расхода¹ воды на фактическое количество единиц потребителей. Количество человек в с. Зюзя на 2012 год – 811 человек.

Таблица 5.1 - Общий водный баланс подачи с. Зюзя

Потребители воды	Единица измерения	Кол-во единиц	Норма расхода воды, л/сут	Кол-во рабочих дней в году	Максимальный расход воды	
					м ³ /сут	тыс.м ³ /год
Население, проживающее в домах:						
С водопользованием из водозаборных колонок	чел.	813	40	365	32,52	11,87
Животноводческий сектор:						
Личный скот:						
Коровы	гол.	179	100	365	17,90	6,53
Молодняк КРС	гол.	180	30	365	5,40	1,97
Лошади	гол.	22	60	365	1,32	0,48
Свиньи	гол.	174	15	365	2,61	0,95
Овцы	гол.	158	10	365	1,58	0,58
Итого:					28,81	10,51
Культурно-бытовой сектор:						
МОУ Барабинского района "Зюзинская СОШ"						
Школа	учащиеся	105	10	365	1,05	0,38
Котельная	котельная	1		240	1,99	0,48
Итого:					3,04	0,86
ФАП						
посетители	чел.	20	10	335	0,20	0,07
СДК	чел.	5	12	335	0,06	0,02
Магазин	чел.	7	250	335	1,75	0,59
РУС, почта	чел.	2	12	335	0,024	0,008
Сельхоз предприятие ООО "Зюзинское"						
Автомобиль (ГАЗ-53)	машина	12	300	335	3,60	1,21
Трактор (К-701)	трактор	2	500	335	1,00	0,34
Трактор (МТЗ-80)	трактор	14	500	335	7,00	2,35
Итого:					15,13	5,09
Всего:					79,50	28,33

¹ Норма расхода воды взята из Расчета нормативного водопотребления с. Зюзя (Приложение к лицензии на пользование недрами серии НОВ №02376 ВЭ от 16.02.11)

Потребители воды	Единица измерения	Кол-во единиц	Норма расхода воды, л/сут	Кол-во рабочих дней в году	Максимальный расход воды	
					м ³ /сут	тыс.м ³ /год
Потери в сетях 10%					7,95	2,83
Полив	м ²	11000	3	90	33,00	2,97
Всего:					120,45	34,13

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид (таблица 5.2):

Таблица 5.2 - Водный баланс подачи и реализации воды, тыс. м3, 2012 г.

Общий забор воды	Потери, %	Подача в сеть	Реализация, в том числе:			
			бюджетные	население	личный скот	прочие
1	2	3	4	5	6	7
34,13	2,83	31,30	0,96	11,87	10,51	7,96

К прочим потребителям отнесены магазин, ООО «Зюзинское», автомобили, тракторы и полив.

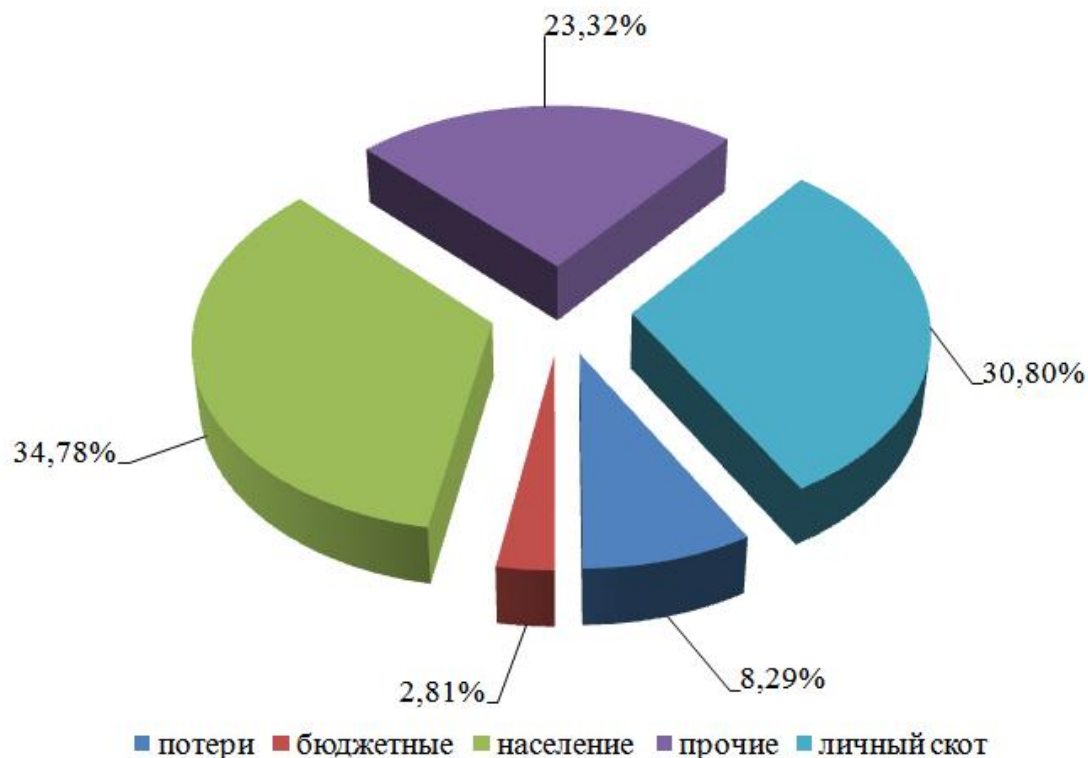


Рисунок 5.1 – Баланс водоснабжения с. Зюзя

5.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Общий водный баланс водопотребления представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Баланс водопотребления

Наименование показателя	Общий забор воды	Потери, %	Подача в сеть	Реализация, в том числе:			
				бюджетные	население	личный скот	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8
Среднесуточное потребление, м ³	93,51	7,75	85,75	2,63	32,52	28,79	21,81
В сутки наибольшего потребления, м ³	121,56	10,08	111,48	3,42	42,28	37,43	28,35

5.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

В таблице 5.4 представлен структурный водный баланс с. Зюзя за 2012 год.

Таблица 5.4 - Структурный водный баланс с. Зюзя

Потребитель	Годовой расход, м ³	Среднесуточное потребление, м ³
Реализация услуг водоснабжения, в т. ч.:	31 300	93,51
Бюджетные потребители	960	2,63
Население	11 870	32,52
Личный скот	10 510	28,79
Прочие потребители	7 960	21,81

5.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно Приложению № 1 к приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 г. № 170-В, норматив потребления холодной воды на 1 человека в месяц составляет 1,055 м³ (жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок).

5.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Расчет за потребление воды производится следующим образом:

- в случае наличия исправных, поверенных приборов учета, а также при своевременном предъявлении показаний: согласно показаниям приборов учета, но не более договорных объемов потребления;
- в случае отсутствия приборов учета, неисправности или просрочки срока по-

верки, а также в случае отсутствия заключенного договора: объем исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

В поселении у потребителей отсутствуют приборы учета.

5.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Анализ текущего состояния системы водоснабжения, гидравлический расчет, проведенный по оценочным принятым объемам водопотребления, показали, что:

- дефицит производственных мощностей (производительность водозаборных сооружений) отсутствует;
- пропускная способность существующих трубопроводов позволяет обеспечивать водоснабжение требуемых объемов.

В таблице 5.5 представлен анализ резервов и дефицитов скважин.

Таблица 5.5 - Резервы объектов водоснабжения

№ п\п	Потребление воды	Объем подачи воды			Дебит скважины			Резерв (+)/Дефицит (-)			
		Размерность	м ³ /час	м ³ /сут	м ³ /год	м ³ /час	м ³ /сут	м ³ /год	м ³ /сут	м ³ /год	%
1	Скважина № 158-85		3,9	93,51	34 130	10	240	87 600	146,49	53 470	61,04

5.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных значениях, приведенных в Генеральном плане Зюзинского сельсовета, таких как:

- объемы нового жилого строительства;
- прогнозы численности населения;
- увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др.

Выделены главные цели генерального плана:

- обеспечить рациональную планировочную организацию и функциональное зонирование территории, создав условия для проведения градостроительного зонирования с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
- определить необходимые исходные условия для развития хозяйственной деятельности за счет оптимальной территориальной организации сельского поселения;
- обеспечить рациональное использование территории с учетом создания благоприятной среды для благоприятного проживания местного населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- определение направления развития функционально-планировочной структуры сельского поселения;
- определение планировочных ограничений в развитии территорий сельского поселения;
- определение особенностей и условий социально-экономического развития сельского поселения;
- определение основных направлений развития производственного комплекса сельского поселения;
- определение основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;
- определение мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельском поселении градостроительными средствами;

- формирование комплекса мероприятий по охране окружающей среды;
- сохранение памятников природного и культурного наследия в сельском поселении, формирование охранных зон памятников;
- разработка комплексной оценки территорий сельского поселения;
- определение резервных территорий для развития сельского поселения;
- определение мер по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Генеральный план разработан на территории Зюзинского сельсовета в границах черты проектирования на расчетный период до 2033 г. с выделением 1-ой очереди: 2023 г.

5.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

В с. Зюзя отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

5.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

$$Q_{\text{ср.сут.}} = Q_{\text{год}} / 365$$

Минимальное суточное водопотребление:

$$Q_{\text{мин}} = Q_{\text{ср.сут.}} \cdot 0,7$$

Максимальное суточное водопотребление:

$$Q_{\text{макс}} = Q_{\text{ср.сут.}} \cdot 1,3$$

Таблица 5.6 - Фактическое и перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Год, ед. изм.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Реализация услуг водоснабжения	тыс. м3/год	31,3	31,31	31,33	31,34	31,35	31,36	31,38	31,39	31,41	31,44	31,45
Среднесуточное водопотребление	м3/сут	85,75	85,79	85,82	85,86	85,89	85,93	85,96	86,00	86,07	86,13	86,17
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	111,48	111,52	111,57	111,61	111,66	111,70	111,75	111,80	111,89	111,98	112,02
Минимальное суточное водопотребление	м3/сут	60,03	60,05	60,08	60,10	60,12	60,15	60,17	60,20	60,25	60,29	60,32

5.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды с разбивкой по технологическим зонам

Источниками водоснабжения населения с. Зюзя, учреждений и предприятий на расчетный срок является скважина №158-85.

Территориальная структура потребления воды не изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

- принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения поселков как единого целого;
- принятый вариант изменения демографического состояния поселения не подразумевает скачкообразный или быстрый рост численности населения.

5.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Согласно материалам генерального плана численность населения с. Зюзя за рассматриваемый период увеличится на 19 человек. Данные о численности населения представлены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 - Расчетная численность населения с. Зюзя на период с 2012 до 2032 гг.

Показатели	Прогнозное значение численности населения, годы		
	2012	2023 г. (1 -ая очередь)	2032 г. (расчетный срок)
с. Зюзя	770	782	789

Численность населения с. Зюзя в период с 2012 до 2032 г. увеличится на 19 человек.

Для проведения расчетов приняты следующие показатели, приводящие к изменению удельного потребления воды отдельными видами потребителей:

- изменение численности населения с. Зюзя к расчетному сроку;
- изменение удельного водопотребления бюджетными потребителями предлагается выполнять согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении...» (статья 24, п. 1). Снижение на 3% ежегодно на рассматриваемый период;
- изменение удельного водопотребления прочими потребителями не предполагается, так как отсутствуют требования к такому снижению.

Увеличение численности населения с. Зюзя приведет к увеличению водопотребления поселения. Оценочный расчет потребления выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Во-

доснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таким образом, увеличение водопотребления до 2023 года населением составит 0,42 м³/сут.

5.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке

Потери воды в системе водоснабжения с. Зюзя составили 2,83 тыс. м³/год.

Планируемые потери воды предлагается на первом этапе (до установки приборов учета) выполнять расчетным методом (0,25% от объема сети). На следующем этапе (после 100% установки приборов учета) предполагает фактический метод нахождения утечек: разница объемов добычи и реализации воды, выделив отдельно собственные нужды очистных сооружений.

5.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение жилых зданий рассчитано исходя из динамики численности населения муниципального образования, принятого на конец 2023 г.

Водоснабжение бюджетных и прочих потребителей рассчитано исходя из условий нового строительства.

На данный момент общее водопотребление по с. Зюзя составляет 31,3 тыс. м³/год.

Перспективное водопотребление с разбивкой по группам потребителей представлено в таблице 5.8 и на рисунке 5.3.

Таблица 5.8 - Перспективные водные балансы

Наименование	Ед. измер.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
Реализация услуг водоснабжения	тыс. м3/год	31,3	31,31	31,33	31,34	31,35	31,36	31,38	31,39	31,41	31,44	31,45
Водопотребление, в т.ч.:	м3/сут	85,75	85,79	85,82	85,86	85,89	85,93	85,96	86,00	86,07	86,13	86,17
- населению	м3/сутки	32,52	32,53	32,55	32,56	32,57	32,69	32,73	32,76	32,83	32,90	32,94
- бюджетным потребителям	м3/сутки	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79
- прочим потребителям	м3/сутки	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

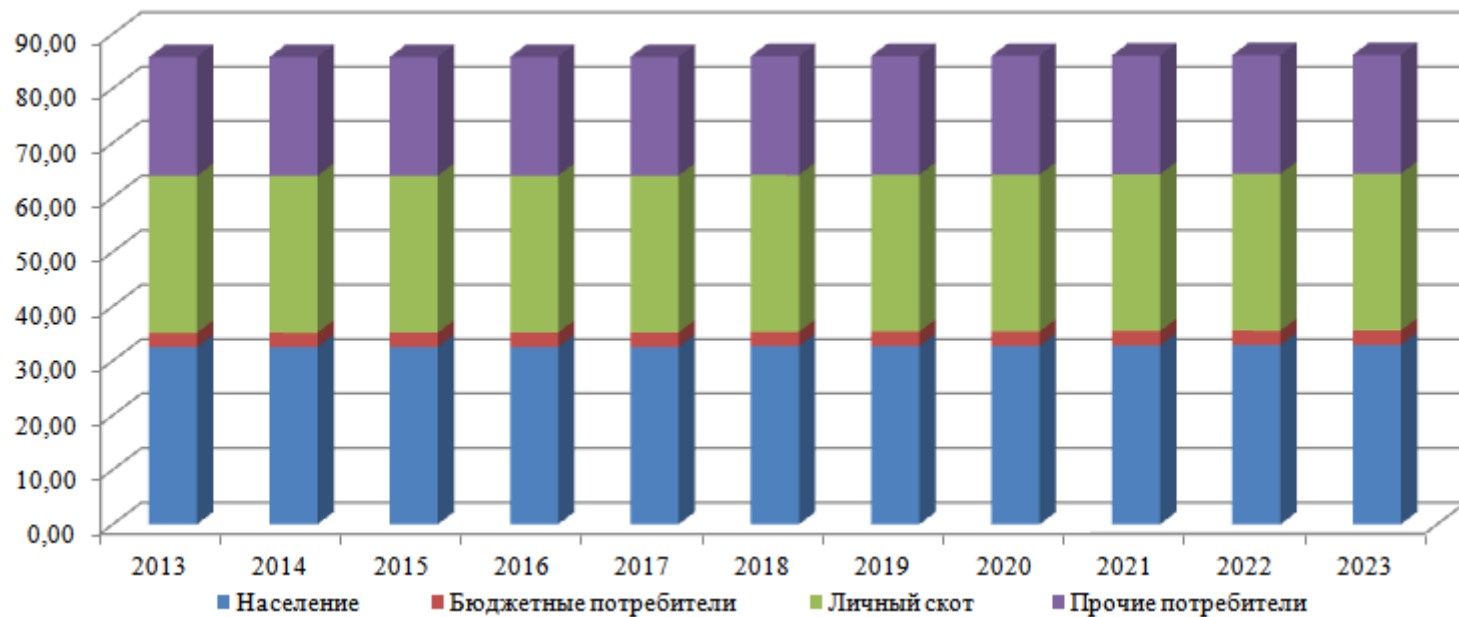


Рисунок 5.3 - Перспективное водопотребление с разбивкой по группам потребителей.

5.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Исходя из прогноза общего забора воды на расчетный срок до 2023 года, рассчитаны среднесуточные и максимально суточные объемы забора воды.

Величина водопотребления принята согласно п. 5.13 настоящего документа.

Неучтенные расходы воды не предполагаются.

Потери воды при ее транспортировке приняты согласно п. 5.12 настоящего документа.

Объемы забора воды среднесуточные и максимально суточные, а также дебит скважин, резерв/дефицит представлены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Баланс водозаборных сооружений

Наименование	Ед.изм	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дебит скважин	м ³ /час	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	м ³ /сут	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Потери	м ³ /сут	7,75	7,97	8,18	8,40	8,61	8,83	9,04	9,26	9,47	9,69	9,90
Общий водозабор	м ³ /сут	85,75	85,79	85,82	85,86	85,89	85,93	85,96	86,00	86,07	86,13	86,17
Резерв (+)/Дефицит (-)	м ³ /сут	154,25	154,21	154,18	154,14	154,11	154,07	154,04	154,00	153,93	153,87	153,83

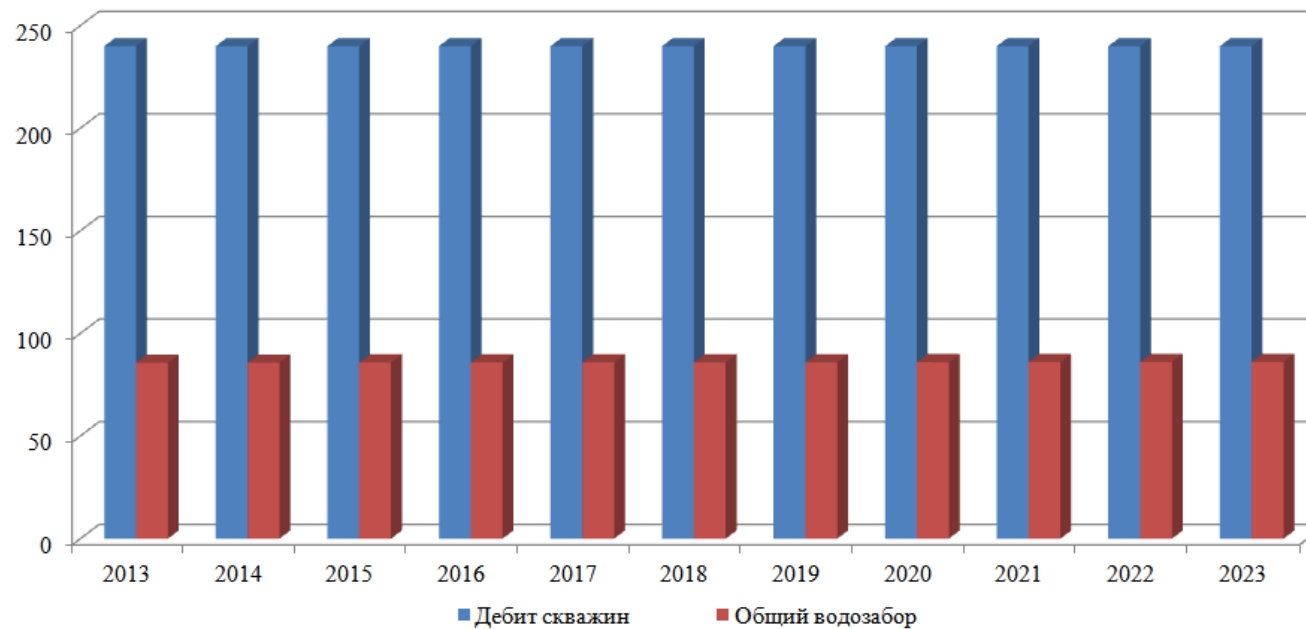


Рисунок 5.4 - Дебит скважин

5.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше сказанного статус ГО может быть присвоен МУП «Управляющая организация по коммунальному хозяйству».

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения на период с 2013 по 2023 гг.

Наименования мероприятия	год проведения мероприятий
Реконструкция водопроводной сети с применением полиэтиленовых труб	2016
Установка узлов учета расхода воды	2014

Следует отметить, что по оценке представителей администрации Зюзинского сельсовета, в реконструкции нуждается и насосная станция с. Зюзя. Рекомендуется замена силового оборудования насосных установок на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД. Также на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки. Так как подробная информация по типам насосного оборудования отсутствует, оценить затраты на реконструкцию не представляется возможным.

6.2 Технические обоснования основных мероприятий схемы водоснабжения

Магистральные сети водоснабжения на всем протяжении выполнены из чугуна, год ввода в эксплуатацию – 1968. К настоящему времени сети имеют высокую степень износа, что способствует потерям воды. Состояние сетей также влияет на качество реализованной воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;
- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;
- снизить уровень потерь воды;
- обеспечить доступность подключения к системе потребителей.

6.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сети водоснабжения

В перспективе развития с. Зюзя предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо реконструировать, для бесперебойного водоснабжения всей территории села.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая. При замене труб водопроводной сети предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Общий вид полиэтиленовых труб представлен на рисунке 6.1.



Рисунок 6.1 - Общий вид полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы (ПЭ трубы) набирают все большую популярность на российском рынке. Это обуславливается тем, что полиэтиленовые трубы обладают значительными преимуществами по сравнению с трубопроводами из традиционных материалов как сталь, чугун, бетон. Хорошая свариваемость является одним из важных факторов, определивших широкое применение ПЭ труб. Полиэтиленовая труба используется как при прокладке новых, так и при реконструкции старых инженерных сетей.

Преимущества использования полиэтиленовых (ПЭ) труб для водоснабжения:

- ПНД трубы питьевой для воды не подвержены коррозии, за счет этого почти не нуждаются в обслуживании и ремонте;
- санитарно-гигиенические показатели водопроводной трубы ПЭ в несколько раз выше, чем у стальных;
- стенки ПЭ труб гладкие и в результате пропускная способность трубы увеличивается;
- трубы легче в сравнении со стальными и пластиковыми трубами, что значительно облегчает монтаж ПЭ труб;
- водопроводные ПЭ трубы легко режутся, это позволяет быстро подгонять трубы по размеру на стройке;
- напорные ПЭ трубы не засоряются, и не дают образоваться накипи - это достигается эластичной структурой внутренних стенок; они не позволяют оседать на стенках разным веществам, которые содержатся в транспортируемой жидкости;
- полиэтилен стоек к химически агрессивным средам, что освобождает от дополнительной специальной защиты;
- трубы ПЭ для водоснабжения не подвержены разрушению блуждающими токами, т.к. полиэтилен не проводит ток;
- трубы ПЭ устойчивы к перепадам температур.

Реализация мероприятий строительство новых и реконструкция имеющихся водопроводных сетей позволит:

- 1) реализовать мероприятия по развитию сетей системы водоснабжения, направленные на предоставление коммунальных услуг на территории с. Зюзя;
- 2) снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения;
- 3) обеспечить стабильным и качественным водоснабжением население;
- 4) повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Подробный перечень участков сетей представлен в приложении 1. Год проведения мероприятий 2016 гг.

6.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабже-

ние

Система диспетчеризации в настоящей программе не предусматривается в силу незначительной разветвленности водопроводной сети.

6.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Во исполнение Федерального закона №261 «Об энергосбережении...» программой предусмотрено проведение мероприятий по оснащению приборами учета воды всех потребителей. В многоквартирных домах предлагается устанавливать общедомовой прибор учета.

Год проведения мероприятия: 2014 г.

6.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования и их обоснование

На расчетный срок до 2023 года предлагается реконструкция водопроводных сетей существующего водопровода с. Зюзя для наиболее полного обеспечения потребителей качественным водоснабжением. В процессе создания электронной модели выявлено, что необходимо реконструировать 100% сетей, что составляет 8 км труб водопроводной сети.

Предложенные диаметры (Приложение Б) сетей имеют резерв пропускной способности.

6.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом не предусмотрено строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

6.8 Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлена на рисунке 6.2.

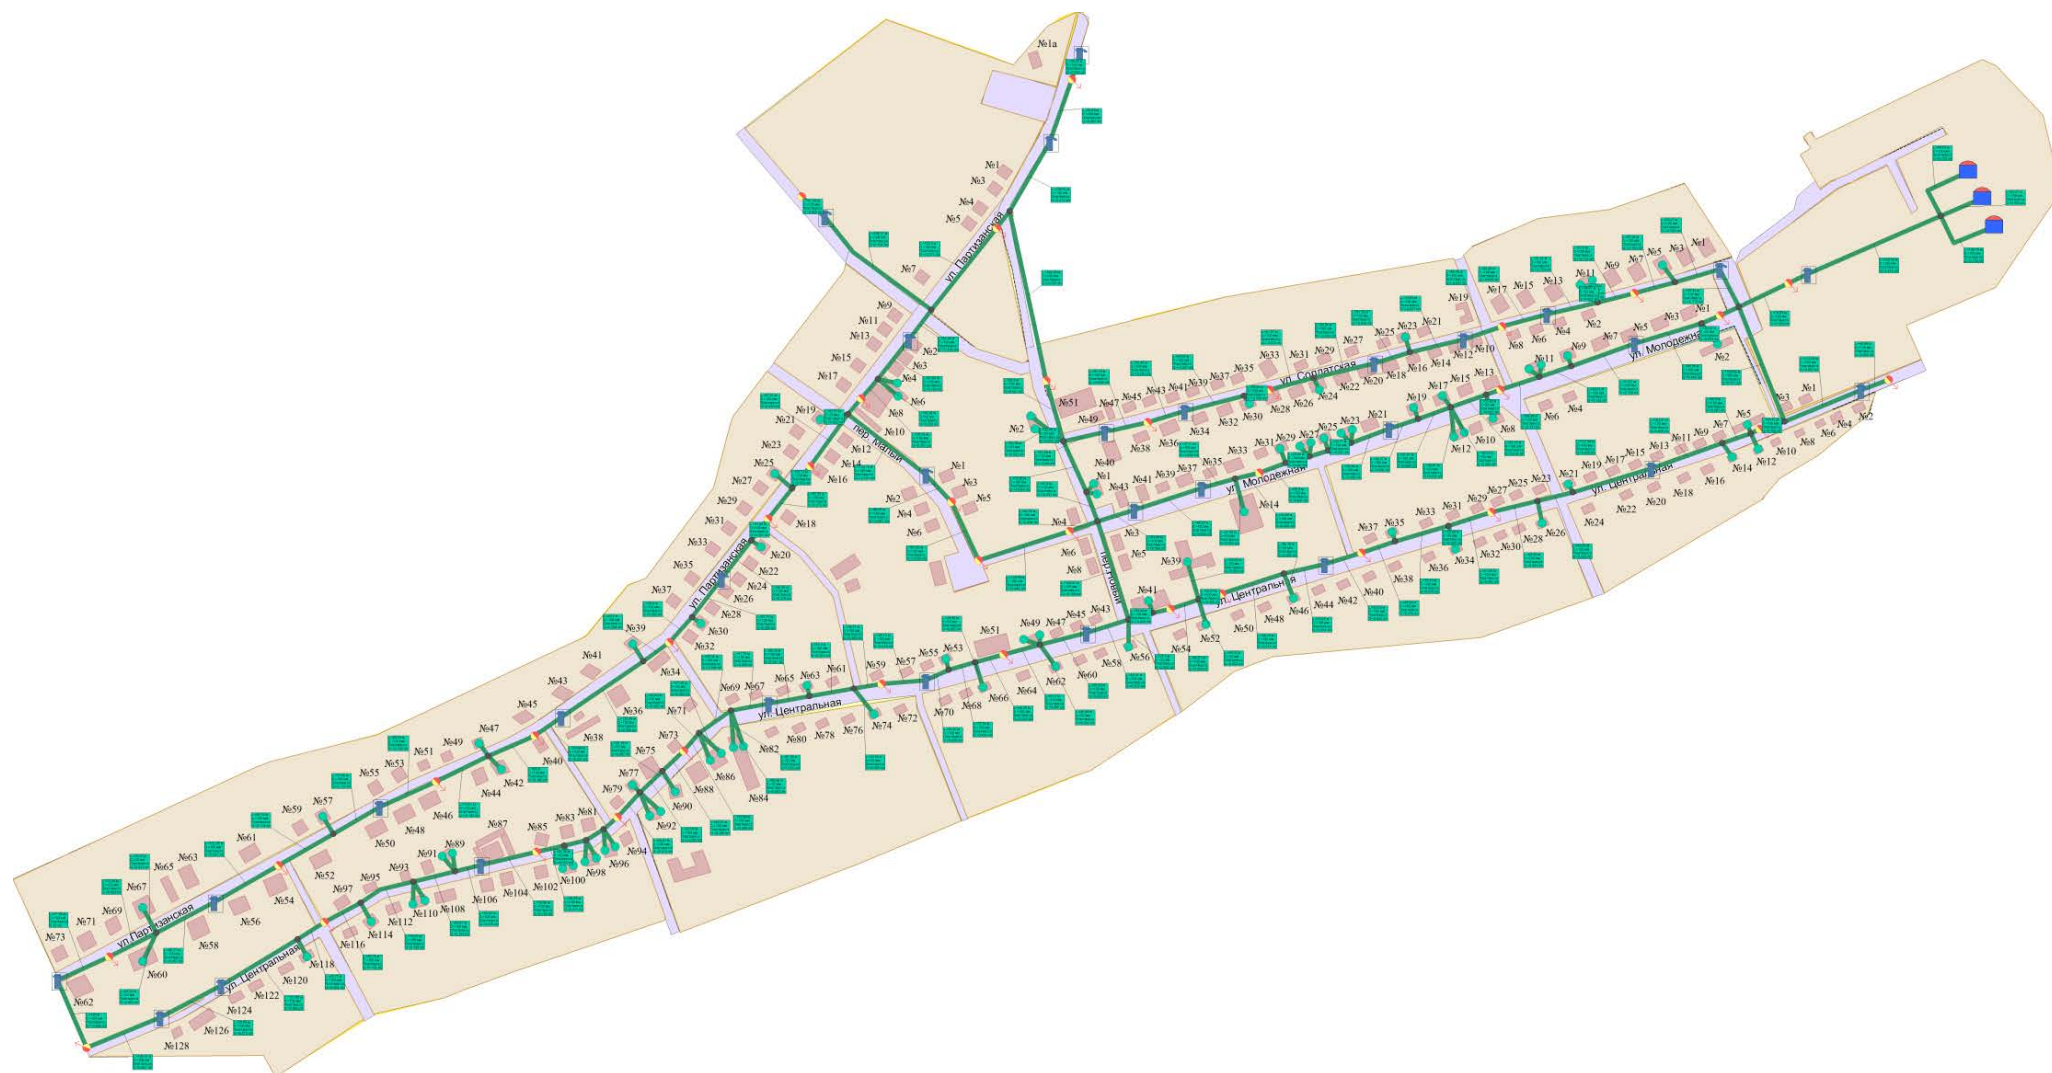


Рисунок 6.2 - Планируемая схема водопроводной сети с. Зюзя

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с тем, что подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» данным проектом не предусмотрено строительство объектов по подготовки воды. Поэтому мероприятий о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод так же не предусмотрено.

7.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения с. Зюзя отсутствует. По этой причине сброс (утилизация) промывных вод также отсутствует.

8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Установка приборов учета необходима для качественной организации работы системы водоснабжения.

Приборы учета потребителей оплачивают собственники объектов.

Капитальные затраты на реконструкцию 8 км наружных инженерных сетей

Объем капитальных вложений мероприятий по строительству водопроводных сетей приняты из расчета стоимости монтажа одного погонного метра наружного водопровода равной 2 000 руб., объем финансовых вложений на перекладку 8 км водопроводных сетей составит 16 000 тыс. рублей.

Перечень участков сети, предлагаемых к перекладке, представлен в Приложении В.

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2013 года, с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 8.1.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Таблица 8.1 - Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах 2013 г. с последующим приведением к прогнозным ценам

Год	Сумма, тыс. руб.	Расчет на перспективу				
		2014	2015	2016	2017	2019-2023
Наименования мероприятия		Капиталовложения, тыс. руб.				
Реконструкция 8 км сетей	16 000,00			2286	2286	11428
<i>Итого</i>	16 000,00		0,00	2 286,0	2 286,0	11 428,0
Индекс роста цен, о.е.		1	1,06	1,11	1,17	1,38-1,71
Всего, с учетом прогноза роста цен	22 868,34	0	0,00	2 537,46	2 674,62	17 656,26

Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоснабжения, составит к 2023 году порядка 22,868 млн. руб. (с учетом прогноза роста цен).

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с. Зюзя являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения с. Зюзя, являются:

– реконструкция и модернизация водопроводной сети, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

– реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

– установка блочно-модульной станции очистки для повышения качества питьевой воды.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованной системы водоснабжения с. Зюзя, и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Показатель	Ед.изм	Базовый показатель, 2012 г	Целевые показатели	
			2018	2023
Показатели качества воды				
Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть	%	100	100	100
Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям	%	100	100	100
Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды				
Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими узлами учета расхода воды	%	0	0	100
Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения				
Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоснабжению	%	0	0	100
Показатели качества обслуживания абонентов				
Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов	%	н/д	н/д	н/д

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.

Приложение А

Нагрузка потребителей по состоянию на начало рассматриваемого периода

Название потребителя	Расчетный расход воды, л/с	Полный напор, м
Колонка-1	0,0102	18,56
Колонка-2	0,0102	18,32
Колонка-3	0,0102	18,25
Колонка-4	0,0102	18,20
Колонка-5	0,0102	18,19
Колонка-6	0,0102	18,34
Колонка-7	0,0102	18,28
Колонка-8	0,0102	18,26
Колонка-9	0,0102	18,24
Колонка-10	0,0102	18,20
Колонка-11	0,0102	18,19
Колонка-12	0,0102	18,31
Колонка-13	0,0102	18,28
Колонка-14	0,0102	18,21
Колонка-15	0,0102	18,18
Колонка-16	0,0102	18,16
Колонка-17	0,0102	18,15
Колонка-18	0,0102	18,14
Колонка-19	0,0102	18,14
Колонка-20	0,0102	18,14
Колонка-21	0,0102	18,14
Колонка-22	0,0102	18,14
Колонка-23	0,0102	18,14
Колонка-24	0,0102	18,14
Колонка-25	0,0102	18,15
Колонка-26	0,0102	18,16
Колонка-27	0,0102	18,16
Колонка-28	0,0521	18,16
Колонка-29	0,0102	18,17
Колонка-30	0,0102	18,16
ПГ-1	0,0521	18,50
ПГ-2	0,0521	18,34
ПГ-3	0,0521	18,28
ПГ-4	0,0521	18,21
ПГ-5	0,0521	18,18
ПГ-6	0,0521	18,17
ПГ-7	0,0521	18,17
ПГ-8	0,0521	18,31
ПГ-9	0,0521	18,27
ПГ-10	0,0521	18,22
ПГ-11	0,0521	18,19

Название потребителя	Расчетный расход воды, л/с	Полный напор, м
ПГ-12	0,0521	18,18
ПГ-13	0,0521	18,31
ПГ-14	0,0521	18,30
ПГ-15	0,0521	18,24
ПГ-16	0,0521	18,21
ПГ-17	0,0521	18,19
ПГ-18	0,0521	18,18
ПГ-19	0,0521	18,17
ПГ-20	0,0521	18,16
ПГ-21	0,0521	18,15
ПГ-22	0,0521	18,14
ПГ-23	0,0521	18,14
ПГ-24	0,0521	18,14
ПГ-25	0,0521	18,14
ПГ-26	0,0521	18,14
ПГ-27	0,0521	18,14
ПГ-28	0,0521	18,14
ПГ-29	0,0521	18,14
ПГ-30	0,0521	18,15
ПГ-31	0,0521	18,15
ПГ-32	0,0521	18,16
ПГ-33	0,0521	18,16
ПГ-34	0,0521	18,16
ПГ-35	0,0521	18,17
ПГ-36	0,0521	18,17
Жилой дом-М-2	0,0025	18,34
Жилой дом-М-8-1	0,0025	18,27
Жилой дом-М-9-2	0,0025	18,30
Жилой дом-М-11-1	0,0025	18,29
Жилой дом-М-11-2	0,0025	18,29
Жилой дом-М-12-1	0,0025	18,26
Жилой дом-М-12-2	0,0025	18,26
Жилой дом-М-17-1	0,0025	18,26
Жилой дом-М-19-1	0,0025	18,25
Жилой дом-М-23-1	0,0025	18,24
Жилой дом-М-23-2	0,0025	18,24
Жилой дом-М-25-1	0,0025	18,23
Жилой дом-М-27-1	0,0025	18,23
Жилой дом-М-27-2	0,0025	18,23
Жилой дом-М-29-2	0,0025	18,22
Жилой дом-Н-2-1	0,0025	18,18

Название потребителя	Расчетный расход воды, л/с	Полный напор, м
Жилой дом-Н-2-2	0,0025	18,18
Жилой дом-Н-1-1	0,0025	18,18
Жилой дом-Н-1-2	0,0025	18,18
Жилой дом-Ц-5	0,0025	18,30
Жилой дом-Ц-12	0,0025	18,30
Жилой дом-Ц-14-1	0,0025	18,29
Жилой дом-Ц-21	0,0025	18,26
Жилой дом-Ц-26	0,0025	18,25
Жилой дом-Ц-34	0,0025	18,23
Жилой дом-Ц-35	0,0025	18,22
Жилой дом-Ц-46	0,0025	18,20
Школа	0,0025	18,19
Больница	0,0025	18,18
Детсад	0,0025	18,21
Жилой дом-П-6-1	0,0025	18,16
Жилой дом-Ц-49-1	0,0025	18,17
Жилой дом-П-6-2	0,0025	18,16
Жилой дом-Ц-49-2	0,0025	18,17
Жилой дом-Ц-52	0,0025	18,19
Жилой дом-Ц-53	0,0025	18,16
Жилой дом-П-19	0,0025	18,16
Жилой дом-Ц-56	0,0025	18,18
Жилой дом-П-20	0,0025	18,15
Жилой дом-Ц-62	0,0025	18,17
Жилой дом-П-25	0,0025	18,15
Жилой дом-П-30	0,0025	18,15
Жилой дом-Ц-66	0,0025	18,16
Жилой дом-Ц-74-2	0,0025	18,15
Жилой дом-П-39	0,0025	18,14
Жилой дом-П-42	0,0025	18,14
Жилой дом-П-47	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-63	0,0025	18,15
Жилой дом-Ц-84-2	0,0025	18,15
Жилой дом-Ц-84-1	0,0025	18,15
Жилой дом-П-57	0,0025	18,14
Жилой дом-П-60	0,0025	18,14
Жилой дом-П-67	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-77	0,0025	18,14
Жилой дом-С-5	0,0025	18,32
Жилой дом-С-11-1	0,0025	18,30
Жилой дом-С-11-2	0,0025	18,30

Название потребителя	Расчетный расход воды, л/с	Полный напор, м
Жилой дом-С-23	0,0025	18,25
Жилой дом-Ц-86-1	0,0025	18,15
Жилой дом-Ц-86-2	0,0025	18,15
Жилой дом-Ц-90	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-92-2	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-92-1	0,0025	18,14
Жилой дом-С-24	0,0025	18,23
Жилой дом-С-30	0,0025	18,21
Жилой дом-Ц-89-2	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-89-1	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-96-2	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-96-1	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-98-2	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-98-1	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-100-2	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-100-1	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-110-2	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-110-1	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-114	0,0025	18,14
Жилой дом-Ц-118	0,0025	18,14

Приложение Б

Характеристика сети по состоянию на 2013 год

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
СВ-2081	Узел-1	62,67	0,10
Узел-1	Колонка-1	198,52	0,10
Узел-3	Жилой дом-М-2	35,65	0,03
Узел-3	Колонка-2	95,38	0,10
Колонка-2	Узел-4	91,52	0,10
Узел-6	Жилой дом-М-8-1	33,86	0,03
Узел-7	Узел-8	47,61	0,10
Узел-4	Жилой дом-М-9-2	15,07	0,03
Узел-4	Узел-5	46,01	0,10
Узел-5	Жилой дом-М-11-1	16,65	0,03
Узел-5	Жилой дом-М-11-2	17,91	0,03
Узел-6	Узел-7	51,15	0,10
Узел-7	Жилой дом-М-12-1	39,32	0,03
Узел-7	Жилой дом-М-12-2	40,91	0,03
Узел-7	Жилой дом-М-17-1	19,15	0,03
Узел-8	Жилой дом-М-19-1	16,67	0,03
Узел-8	Колонка-3	42,07	0,10
Колонка-3	Узел-9	54,94	0,10
Узел-9	Жилой дом-М-23-1	18,65	0,03
Узел-9	Жилой дом-М-23-2	19,06	0,03
Узел-9	Узел-10	32,77	0,10
Узел-10	Жилой дом-М-25-1	18,07	0,03
Узел-10	Узел-11	27,06	0,10
Узел-11	Жилой дом-М-27-1	19,04	0,03
Узел-11	Жилой дом-М-27-2	19,07	0,03
Узел-11	Узел-12	33,46	0,10
Узел-12	Жилой дом-М-29-2	21,10	0,03
Колонка-4	Колонка-5	96,57	0,10
Колонка-5	Узел-13	51,99	0,10
Узел-13	Узел-14	42,60	0,10
Узел-15	Жилой дом-Н-2-1	56,55	0,03
Узел-15	Жилой дом-Н-2-2	42,45	0,03
Узел-14	Жилой дом-Н-1-1	15,33	0,03
Узел-14	Жилой дом-Н-1-2	14,63	0,03
Узел-14	Узел-15	75,98	0,10
Узел-2	Узел-16	168,46	0,10
Узел-17	Жилой дом-Ц-5	12,85	0,03
Узел-17	Жилой дом-Ц-12	23,67	0,03
Узел-17	Узел-18	40,90	0,10
Узел-18	Жилой дом-Ц-14-1	23,24	0,03
Узел-18	Колонка-13	103,41	0,10

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Колонка-13	Узел-19	111,24	0,10
Узел-19	Жилой дом-Ц-21	13,07	0,03
Узел-19	Узел-20	49,69	0,10
Узел-20	Жилой дом-Ц-26	31,08	0,03
Узел-21	Жилой дом-Ц-34	33,68	0,03
Узел-21	Узел-22	75,72	0,10
Узел-22	Жилой дом-Ц-35	13,83	0,03
Узел-23	Жилой дом-Ц-46	36,18	0,03
Узел-24	Школа	53,63	0,03
Узел-25	Больница	17,49	0,03
Узел-12а	Детсад	47,05	0,03
Узел-12а	Колонка-4	47,91	0,10
Узел-26	Жилой дом-Ц-49-1	13,36	0,03
Узел-26	Жилой дом-Ц-49-2	23,04	0,03
Узел-24	Жилой дом-Ц-52	35,32	0,03
Узел-27	Жилой дом-Ц-53	15,63	0,03
Узел-25а	Жилой дом-Ц-56	37,40	0,03
Узел-25а	Узел-25	34,44	0,10
Узел-26	Жилой дом-Ц-62	36,68	0,03
Узел-26а	Жилой дом-Ц-66	35,95	0,03
Узел-26а	Узел-27	37,54	0,10
Узел-28	Жилой дом-Ц-74-2	44,92	0,03
Узел-28	Узел-29	61,60	0,10
Узел-29	Жилой дом-Ц-63	14,95	0,03
Узел-30	Жилой дом-Ц-84-2	50,58	0,03
Узел-30	Жилой дом-Ц-84-1	51,85	0,03
Узел-31а	Жилой дом-Ц-77	14,37	0,03
Узел-30а	Жилой дом-Ц-86-1	41,34	0,03
Узел-30а	Узел-30	53,35	0,10
Узел-30а	Жилой дом-Ц-86-2	40,45	0,03
Узел-31	Жилой дом-Ц-90	33,13	0,03
Узел-31а	Жилой дом-Ц-92-2	34,52	0,03
Узел-31а	Жилой дом-Ц-92-1	38,67	0,03
Узел-31а	Узел-31	42,07	0,10
Узел-32	Жилой дом-Ц-96-1	28,61	0,03
Узел-32	Жилой дом-Ц-96-2	28,92	0,03
Узел-32	Узел-33	28,22	0,10
Узел-33	Жилой дом-Ц-98-1	28,38	0,03
Узел-33	Жилой дом-Ц-98-2	29,65	0,03
Узел-33	Узел-34	30,69	0,10
Узел-34	Жилой дом-Ц-100-2	31,45	0,03
Узел-34	Жилой дом-Ц-100-1	29,96	0,03
Узел-35	Жилой дом-Ц-89-1	24,86	0,03

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района
Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Узел-35	Жилой дом-Ц-89-2	26,90	0,03
Узел-35	Узел-36	58,41	0,10
Узел-36	Жилой дом-Ц-110-2	30,59	0,03
Узел-36	Жилой дом-Ц-110-1	30,28	0,03
Узел-36	Узел-37	79,07	0,10
Узел-37	Жилой дом-Ц-114	29,75	0,03
Узел-38	Жилой дом-Ц-118	27,26	0,03
Узел-38	Колонка-19	121,85	0,10
Колонка-19	Колонка-20	93,88	0,10
Колонка-20	ПГ-25	108,27	0,10
Узел-25а	Узел-13	140,42	0,10
Узел-39	Колонка-29	108,92	0,10
Колонка-27	Узел-40	67,65	0,10
Узел-40	Жилой дом-П-6-2	27,31	0,03
Узел-40	Жилой дом-П-6-1	36,28	0,03
Узел-40	ПГ-33	35,18	0,10
ПГ-33	Узел-41	28,00	0,10
Узел-41	ПГ-32	87,91	0,10
ПГ-32	Узел-42	38,72	0,10
Узел-42	ПГ-31	52,92	0,10
ПГ-31	Узел-43	37,68	0,10
Узел-43	Колонка-25	66,36	0,10
Колонка-25	Узел-44	65,72	0,10
Узел-44	Жилой дом-П-30	14,88	0,03
Узел-44	ПГ-30	46,60	0,10
ПГ-30	Узел-45	43,50	0,10
Узел-45	Жилой дом-П-39	27,77	0,03
Узел-45	Колонка-24	135,98	0,10
Колонка-24	ПГ-29	43,68	0,10
ПГ-29	Узел-46	69,00	0,10
Узел-46	Жилой дом-П-47	21,43	0,03
Узел-46	Жилой дом-П-42	25,39	0,03
Колонка-23	Узел-47	72,46	0,10
Узел-41	Жилой дом-П-19	37,97	0,03
Узел-42	Жилой дом-П-25	31,03	0,03
Узел-47	Жилой дом-П-57	27,54	0,03
Узел-47	ПГ-27	86,19	0,10
ПГ-27	Колонка-22	101,48	0,10
Колонка-22	Узел-48	88,77	0,10
Узел-48	Жилой дом-П-67	39,09	0,03
Узел-48	ПГ-26	72,56	0,10
ПГ-26	Колонка-21	77,06	0,10
Колонка-21	ПГ-25	100,00	0,10

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района
Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Узел-41	Колонка-26	134,76	0,10
Колонка-26	ПГ-7	50,97	0,10
ПГ-7	ПГ-6	87,92	0,10
Узел-15	Колонка-11	57,58	0,10
Колонка-11	ПГ-11	60,18	0,10
ПГ-11	Колонка-10	52,38	0,10
Колонка-10	Узел-53	83,93	0,10
Узел-53	Жилой дом-С-30	13,52	0,03
Узел-53	ПГ-10	36,06	0,10
ПГ-10	Узел-52	61,97	0,10
Узел-52	Жилой дом-С-24	18,33	0,03
Узел-52	Колонка-9	84,54	0,10
Колонка-9	Узел-51	51,73	0,10
Узел-51	Колонка-8	74,63	0,10
Колонка-8	ПГ-9	55,76	0,10
ПГ-9	Колонка-7	63,04	0,10
Колонка-7	Узел-50	71,61	0,10
Узел-50	Жилой дом-С-11-2	31,37	0,03
Узел-50	Жилой дом-С-11-1	34,07	0,03
Узел-50	ПГ-8	51,50	0,10
ПГ-8	Узел-49	57,64	0,10
Узел-49	Жилой дом-С-5	29,31	0,03
Узел-49	Колонка-6	63,27	0,10
Колонка-6	Узел-2	57,92	0,10
Узел-51	Жилой дом-С-23	21,69	0,03
Колонка-1	ПГ-1	28,66	0,10
ПГ-1	Узел-2	74,99	0,10
Узел-16	Колонка-12	112,58	0,10
Колонка-12	ПГ-13	40,66	0,10
Узел-2	ПГ-2	28,26	0,10
ПГ-2	Узел-3	27,59	0,10
Узел-16	ПГ-14	35,42	0,10
ПГ-14	Узел-17	13,38	0,10
Узел-5	ПГ-3	56,05	0,10
ПГ-3	Узел-6	20,33	0,10
Узел-20	ПГ-15	64,86	0,10
ПГ-15	Узел-21	61,46	0,10
Узел-12	ПГ-4	38,30	0,10
ПГ-4	Узел-12а	34,04	0,10
Узел-22	ПГ-16	48,54	0,10
ПГ-16	Колонка-14	53,03	0,10
Колонка-14	Узел-23	56,69	0,10
Узел-23	ПГ-17	88,48	0,10

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района
Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

ПГ-17	Узел-24	33,07	0,10
Узел-24	ПГ-18	40,31	0,10
ПГ-18	Узел-25	24,71	0,10
Узел-15	ПГ-12	86,30	0,10
Узел-39	ПГ-12	236,55	0,10
Узел-13	ПГ-5	40,76	0,10
ПГ-5	ПГ-6	129,95	0,10
Узел-25а	Колонка-15	60,31	0,10
Колонка-15	Узел-26	65,46	0,10
Узел-26	ПГ-19	51,30	0,10
ПГ-19	Узел-26а	40,09	0,10
Узел-27	Колонка-16	34,55	0,10
Колонка-16	ПГ-20	60,12	0,10
ПГ-20	Узел-28	38,41	0,10
Узел-29	Колонка-17	56,79	0,10
Колонка-17	Узел-30	51,79	0,10
Узел-30а	ПГ-21	32,08	0,10
ПГ-21	Узел-31	40,32	0,10
Узел-31а	ПГ-22	45,61	0,10
ПГ-22	Узел-32	24,89	0,10
Узел-34	ПГ-23	38,89	0,10
ПГ-23	Колонка-18	78,56	0,10
Колонка-18	Узел-35	35,64	0,10
Узел-37	ПГ-24	55,73	0,10
ПГ-24	Узел-38	43,77	0,10
Узел-48	Жилой дом-П-60	43,24	0,03
Колонка-23	ПГ-28	85,02	0,10
ПГ-28	Узел-46	79,61	0,10
Колонка-27	Узел-39а	51,44	0,10
Узел-39а	Колонка-28	195,27	0,10
Колонка-28	ПГ-34	41,25	0,10
Узел-39а	ПГ-35	142,60	0,10
ПГ-35	Узел-39	29,25	0,10
Колонка-29	ПГ-36	90,83	0,10
ПГ-36	Колонка-30	36,32	0,10
СВ-14308	Узел-1	99,84	0,10
СВ-158-85	Узел-1	100,15	0,10
Узел-43	Жилой дом-П-20	16,23	0,03

Приложение В

Перечень участков водопроводных сетей, подлежащих
реконструкции к расчетному сроку

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
СВ-2081	Узел-1	62,67	0,10
Узел-1	Колонка-1	198,52	0,10
Узел-3	Жилой дом-М-2	35,65	0,03
Узел-3	Колонка-2	95,38	0,10
Колонка-2	Узел-4	91,52	0,10
Узел-6	Жилой дом-М-8-1	33,86	0,03
Узел-7	Узел-8	47,61	0,10
Узел-4	Жилой дом-М-9-2	15,07	0,03
Узел-4	Узел-5	46,01	0,10
Узел-5	Жилой дом-М-11-1	16,65	0,03
Узел-5	Жилой дом-М-11-2	17,91	0,03
Узел-6	Узел-7	51,15	0,10
Узел-7	Жилой дом-М-12-1	39,32	0,03
Узел-7	Жилой дом-М-12-2	40,91	0,03
Узел-7	Жилой дом-М-17-1	19,15	0,03
Узел-8	Жилой дом-М-19-1	16,67	0,03
Узел-8	Колонка-3	42,07	0,10
Колонка-3	Узел-9	54,94	0,10
Узел-9	Жилой дом-М-23-1	18,65	0,03
Узел-9	Жилой дом-М-23-2	19,06	0,03
Узел-9	Узел-10	32,77	0,10
Узел-10	Жилой дом-М-25-1	18,07	0,03
Узел-10	Узел-11	27,06	0,10
Узел-11	Жилой дом-М-27-1	19,04	0,03
Узел-11	Жилой дом-М-27-2	19,07	0,03
Узел-11	Узел-12	33,46	0,10
Узел-12	Жилой дом-М-29-2	21,10	0,03
Колонка-4	Колонка-5	96,57	0,10
Колонка-5	Узел-13	51,99	0,10
Узел-13	Узел-14	42,60	0,10
Узел-15	Жилой дом-Н-2-1	56,55	0,03
Узел-15	Жилой дом-Н-2-2	42,45	0,03
Узел-14	Жилой дом-Н-1-1	15,33	0,03
Узел-14	Жилой дом-Н-1-2	14,63	0,03
Узел-14	Узел-15	75,98	0,10
Узел-2	Узел-16	168,46	0,10
Узел-17	Жилой дом-Ц-5	12,85	0,03
Узел-17	Жилой дом-Ц-12	23,67	0,03
Узел-17	Узел-18	40,90	0,10
Узел-18	Жилой дом-Ц-14-1	23,24	0,03
Узел-18	Колонка-13	103,41	0,10

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
Колонка-13	Узел-19	111,24	0,10
Узел-19	Жилой дом-Ц-21	13,07	0,03
Узел-19	Узел-20	49,69	0,10
Узел-20	Жилой дом-Ц-26	31,08	0,03
Узел-21	Жилой дом-Ц-34	33,68	0,03
Узел-21	Узел-22	75,72	0,10
Узел-22	Жилой дом-Ц-35	13,83	0,03
Узел-23	Жилой дом-Ц-46	36,18	0,03
Узел-24	Школа	53,63	0,03
Узел-25	Больница	17,49	0,03
Узел-12а	Детсад	47,05	0,03
Узел-12а	Колонка-4	47,91	0,10
Узел-26	Жилой дом-Ц-49-1	13,36	0,03
Узел-26	Жилой дом-Ц-49-2	23,04	0,03
Узел-24	Жилой дом-Ц-52	35,32	0,03
Узел-27	Жилой дом-Ц-53	15,63	0,03
Узел-25а	Жилой дом-Ц-56	37,40	0,03
Узел-25а	Узел-25	34,44	0,10
Узел-26	Жилой дом-Ц-62	36,68	0,03
Узел-26а	Жилой дом-Ц-66	35,95	0,03
Узел-26а	Узел-27	37,54	0,10
Узел-28	Жилой дом-Ц-74-2	44,92	0,03
Узел-28	Узел-29	61,60	0,10
Узел-29	Жилой дом-Ц-63	14,95	0,03
Узел-30	Жилой дом-Ц-84-2	50,58	0,03
Узел-30	Жилой дом-Ц-84-1	51,85	0,03
Узел-31а	Жилой дом-Ц-77	14,37	0,03
Узел-30а	Жилой дом-Ц-86-1	41,34	0,03
Узел-30а	Узел-30	53,35	0,10
Узел-30а	Жилой дом-Ц-86-2	40,45	0,03
Узел-31	Жилой дом-Ц-90	33,13	0,03
Узел-31а	Жилой дом-Ц-92-2	34,52	0,03
Узел-31а	Жилой дом-Ц-92-1	38,67	0,03
Узел-31а	Узел-31	42,07	0,10
Узел-32	Жилой дом-Ц-96-1	28,61	0,03
Узел-32	Жилой дом-Ц-96-2	28,92	0,03
Узел-32	Узел-33	28,22	0,10
Узел-33	Жилой дом-Ц-98-1	28,38	0,03
Узел-33	Жилой дом-Ц-98-2	29,65	0,03
Узел-33	Узел-34	30,69	0,10
Узел-34	Жилой дом-Ц-100-2	31,45	0,03

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
Узел-34	Жилой дом-Ц-100-1	29,96	0,03
Узел-35	Жилой дом-Ц-89-1	24,86	0,03
Узел-35	Жилой дом-Ц-89-2	26,90	0,03
Узел-35	Узел-36	58,41	0,10
Узел-36	Жилой дом-Ц-110-2	30,59	0,03
Узел-36	Жилой дом-Ц-110-1	30,28	0,03
Узел-36	Узел-37	79,07	0,10
Узел-37	Жилой дом-Ц-114	29,75	0,03
Узел-38	Жилой дом-Ц-118	27,26	0,03
Узел-38	Колонка-19	121,85	0,10
Колонка-19	Колонка-20	93,88	0,10
Колонка-20	ПГ-25	108,27	0,10
Узел-25а	Узел-13	140,42	0,10
Узел-39	Колонка-29	108,92	0,10
Колонка-27	Узел-40	67,65	0,10
Узел-40	Жилой дом-П-6-2	27,31	0,03
Узел-40	Жилой дом-П-6-1	36,28	0,03
Узел-40	ПГ-33	35,18	0,10
ПГ-33	Узел-41	28,00	0,10
Узел-41	ПГ-32	87,91	0,10
ПГ-32	Узел-42	38,72	0,10
Узел-42	ПГ-31	52,92	0,10
ПГ-31	Узел-43	37,68	0,10
Узел-43	Колонка-25	66,36	0,10
Колонка-25	Узел-44	65,72	0,10
Узел-44	Жилой дом-П-30	14,88	0,03
Узел-44	ПГ-30	46,60	0,10
ПГ-30	Узел-45	43,50	0,10
Узел-45	Жилой дом-П-39	27,77	0,03
Узел-45	Колонка-24	135,98	0,10
Колонка-24	ПГ-29	43,68	0,10
ПГ-29	Узел-46	69,00	0,10
Узел-46	Жилой дом-П-47	21,43	0,03
Узел-46	Жилой дом-П-42	25,39	0,03
Колонка-23	Узел-47	72,46	0,10
Узел-41	Жилой дом-П-19	37,97	0,03
Узел-42	Жилой дом-П-25	31,03	0,03
Узел-47	Жилой дом-П-57	27,54	0,03
Узел-47	ПГ-27	86,19	0,10
ПГ-27	Колонка-22	101,48	0,10
Колонка-22	Узел-48	88,77	0,10

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
Узел-48	Жилой дом-П-67	39,09	0,03
Узел-48	ПГ-26	72,56	0,10
ПГ-26	Колонка-21	77,06	0,10
Колонка-21	ПГ-25	100,00	0,10
Узел-41	Колонка-26	134,76	0,10
Колонка-26	ПГ-7	50,97	0,10
ПГ-7	ПГ-6	87,92	0,10
Узел-15	Колонка-11	57,58	0,10
Колонка-11	ПГ-11	60,18	0,10
ПГ-11	Колонка-10	52,38	0,10
Колонка-10	Узел-53	83,93	0,10
Узел-53	Жилой дом-С-30	13,52	0,03
Узел-53	ПГ-10	36,06	0,10
ПГ-10	Узел-52	61,97	0,10
Узел-52	Жилой дом-С-24	18,33	0,03
Узел-52	Колонка-9	84,54	0,10
Колонка-9	Узел-51	51,73	0,10
Узел-51	Колонка-8	74,63	0,10
Колонка-8	ПГ-9	55,76	0,10
ПГ-9	Колонка-7	63,04	0,10
Колонка-7	Узел-50	71,61	0,10
Узел-50	Жилой дом-С-11-2	31,37	0,03
Узел-50	Жилой дом-С-11-1	34,07	0,03
Узел-50	ПГ-8	51,50	0,10
ПГ-8	Узел-49	57,64	0,10
Узел-49	Жилой дом-С-5	29,31	0,03
Узел-49	Колонка-6	63,27	0,10
Колонка-6	Узел-2	57,92	0,10
Узел-51	Жилой дом-С-23	21,69	0,03
Колонка-1	ПГ-1	28,66	0,10
ПГ-1	Узел-2	74,99	0,10
Узел-16	Колонка-12	112,58	0,10
Колонка-12	ПГ-13	40,66	0,10
Узел-2	ПГ-2	28,26	0,10
ПГ-2	Узел-3	27,59	0,10
Узел-16	ПГ-14	35,42	0,10
ПГ-14	Узел-17	13,38	0,10
Узел-5	ПГ-3	56,05	0,10
ПГ-3	Узел-6	20,33	0,10
Узел-20	ПГ-15	64,86	0,10
ПГ-15	Узел-21	61,46	0,10

Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
Узел-12	ПГ-4	38,30	0,10
ПГ-4	Узел-12а	34,04	0,10
Узел-22	ПГ-16	48,54	0,10
ПГ-16	Колонка-14	53,03	0,10
Колонка-14	Узел-23	56,69	0,10
Узел-23	ПГ-17	88,48	0,10
ПГ-17	Узел-24	33,07	0,10
Узел-24	ПГ-18	40,31	0,10
ПГ-18	Узел-25	24,71	0,10
Узел-15	ПГ-12	86,30	0,10
Узел-39	ПГ-12	236,55	0,10
Узел-13	ПГ-5	40,76	0,10
ПГ-5	ПГ-6	129,95	0,10
Узел-25а	Колонка-15	60,31	0,10
Колонка-15	Узел-26	65,46	0,10
Узел-26	ПГ-19	51,30	0,10
ПГ-19	Узел-26а	40,09	0,10
Узел-27	Колонка-16	34,55	0,10
Колонка-16	ПГ-20	60,12	0,10
ПГ-20	Узел-28	38,41	0,10
Узел-29	Колонка-17	56,79	0,10
Колонка-17	Узел-30	51,79	0,10
Узел-30а	ПГ-21	32,08	0,10
ПГ-21	Узел-31	40,32	0,10
Узел-31а	ПГ-22	45,61	0,10
ПГ-22	Узел-32	24,89	0,10
Узел-34	ПГ-23	38,89	0,10
ПГ-23	Колонка-18	78,56	0,10
Колонка-18	Узел-35	35,64	0,10
Узел-37	ПГ-24	55,73	0,10
ПГ-24	Узел-38	43,77	0,10
Узел-48	Жилой дом-П-60	43,24	0,03
Колонка-23	ПГ-28	85,02	0,10
ПГ-28	Узел-46	79,61	0,10
Колонка-27	Узел-39а	51,44	0,10
Узел-39а	Колонка-28	195,27	0,10
Колонка-28	ПГ-34	41,25	0,10
Узел-39а	ПГ-35	142,60	0,10
ПГ-35	Узел-39	29,25	0,10
Колонка-29	ПГ-36	90,83	0,10
ПГ-36	Колонка-30	36,32	0,10


Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м
СВ-14308	Узел-1	99,84	0,10
СВ-158-85	Узел-1	100,15	0,10
Узел-43	Жилой дом-П-20	16,23	0,03

Приложение Г

Пьезометрические графики (состояние на 2013 год)

от водозабора до ул. Майская 34

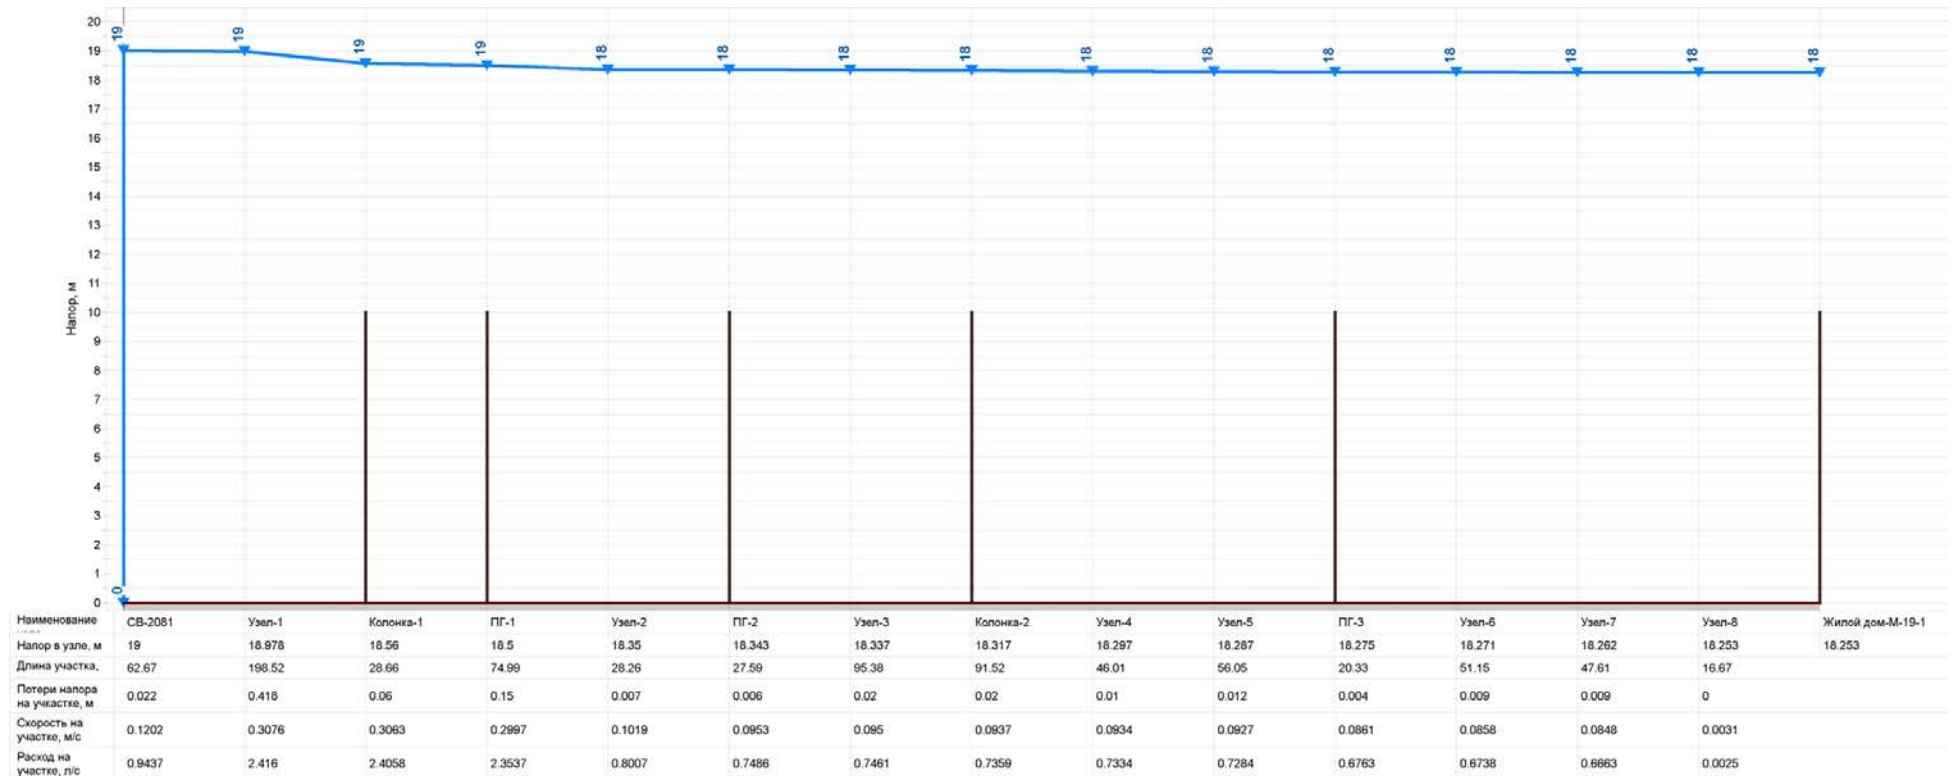

Приложение Д
Результаты гидравлического расчета

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
СВ-2081	Узел-1	62,67	0,10	0,9437	3,40	0,022	0,35	0,120	Чугун
Узел-1	Колонка-1	198,52	0,10	2,4160	8,70	0,418	2,11	0,308	Чугун
Узел-3	Жилой дом-М-2	35,65	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-3	Колонка-2	95,38	0,10	0,7461	2,69	0,020	0,21	0,095	Чугун
Колонка-2	Узел-4	91,52	0,10	0,7359	2,65	0,020	0,22	0,094	Чугун
Узел-6	Жилой дом-М-8-1	33,86	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-7	Узел-8	47,61	0,10	0,6663	2,40	0,009	0,18	0,085	Чугун
Узел-4	Жилой дом-М-9-2	15,07	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-4	Узел-5	46,01	0,10	0,7334	2,64	0,010	0,22	0,093	Чугун
Узел-5	Жилой дом-М-11-1	16,65	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-5	Жилой дом-М-11-2	17,91	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-6	Узел-7	51,15	0,10	0,6738	2,43	0,009	0,18	0,086	Чугун
Узел-7	Жилой дом-М-12-1	39,32	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-7	Жилой дом-М-12-2	40,91	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-7	Жилой дом-М-17-1	19,15	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-8	Жилой дом-М-19-1	16,67	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-8	Колонка-3	42,07	0,10	0,6638	2,39	0,008	0,18	0,085	Чугун
Колонка-	Узел-9	54,94	0,10	0,6536	2,35	0,010	0,17	0,083	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
3									
Узел-9	Жилой дом-М-23-1	18,65	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-9	Жилой дом-М-23-2	19,06	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-9	Узел-10	32,77	0,10	0,6486	2,33	0,006	0,17	0,083	Чугун
Узел-10	Жилой дом-М-25-1	18,07	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-10	Узел-11	27,06	0,10	0,6461	2,33	0,005	0,17	0,082	Чугун
Узел-11	Жилой дом-М-27-1	19,04	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-11	Жилой дом-М-27-2	19,07	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-11	Узел-12	33,46	0,10	0,6411	2,31	0,006	0,17	0,082	Чугун
Узел-12	Жилой дом-М-29-2	21,10	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Колонка-4	Колонка-5	96,57	0,10	0,5738	2,07	0,013	0,14	0,073	Чугун
Колонка-5	Узел-13	51,99	0,10	0,5636	2,03	0,007	0,13	0,072	Чугун
Узел-13	Узел-14	42,60	0,10	0,0324	0,12	0,000	0,00	0,004	Чугун
Узел-15	Жилой дом-Н-2-1	56,55	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-15	Жилой дом-Н-2-2	42,45	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-14	Жилой дом-Н-1-1	15,33	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-14	Жилой дом-Н-	14,63	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
	1-2								
Узел-14	Узел-15	75,98	0,10	0,0374	0,13	0,000	0,00	0,005	Чугун
Узел-2	Узел-16	168,46	0,10	0,7736	2,78	0,040	0,24	0,099	Чугун
Узел-17	Жилой дом-Ц-5	12,85	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-17	Жилой дом-Ц-12	23,67	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-17	Узел-18	40,90	0,10	0,6542	2,36	0,007	0,17	0,083	Чугун
Узел-18	Жилой дом-Ц-14-1	23,24	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-18	Колонка-13	103,41	0,10	0,6517	2,35	0,018	0,17	0,083	Чугун
Колонка-13	Узел-19	111,24	0,10	0,6415	2,31	0,019	0,17	0,082	Чугун
Узел-19	Жилой дом-Ц-21	13,07	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-19	Узел-20	49,69	0,10	0,6390	2,30	0,008	0,17	0,081	Чугун
Узел-20	Жилой дом-Ц-26	31,08	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-21	Жилой дом-Ц-34	33,68	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-21	Узел-22	75,72	0,10	0,5819	2,09	0,011	0,14	0,074	Чугун
Узел-22	Жилой дом-Ц-35	13,83	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-23	Жилой дом-Ц-46	36,18	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-24	Школа	53,63	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-25	Больница	17,49	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-12а	Детсад	47,05	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-12а	Колонка-4	47,91	0,10	0,5840	2,10	0,007	0,14	0,074	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
Узел-26	Жилой дом-Ц-49-1	13,36	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-26	Жилой дом-Ц-49-2	23,04	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-24	Жилой дом-Ц-52	35,32	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-27	Жилой дом-Ц-53	15,63	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-25а	Жилой дом-Ц-56	37,40	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-25а	Узел-25	34,44	0,10	0,4029	1,45	0,002	0,05	0,051	Чугун
Узел-26	Жилой дом-Ц-62	36,68	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-26а	Жилой дом-Ц-66	35,95	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-26а	Узел-27	37,54	0,10	0,4289	1,54	0,002	0,06	0,055	Чугун
Узел-28	Жилой дом-Ц-74-2	44,92	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-28	Узел-29	61,60	0,10	0,3616	1,30	0,002	0,04	0,046	Чугун
Узел-29	Жилой дом-Ц-63	14,95	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-30	Жилой дом-Ц-84-2	50,58	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-30	Жилой дом-Ц-84-1	51,85	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-31а	Жилой дом-Ц-77	14,37	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-30а	Жилой дом-Ц-	41,34	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
	86-1								
Узел-30а	Узел-30	53,35	0,10	0,3439	1,24	0,002	0,03	0,044	Чугун
Узел-30а	Жилой дом-Ц-86-2	40,45	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-31	Жилой дом-Ц-90	33,13	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-31а	Жилой дом-Ц-92-2	34,52	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-31а	Жилой дом-Ц-92-1	38,67	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-31а	Узел-31	42,07	0,10	0,2843	1,02	0,001	0,02	0,036	Чугун
Узел-32	Жилой дом-Ц-96-1	28,61	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-32	Жилой дом-Ц-96-2	28,92	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-32	Узел-33	28,22	0,10	0,2197	0,79	0,000	0,01	0,028	Чугун
Узел-33	Жилой дом-Ц-98-1	28,38	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-33	Жилой дом-Ц-98-2	29,65	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-33	Узел-34	30,69	0,10	0,2147	0,77	0,000	0,01	0,027	Чугун
Узел-34	Жилой дом-Ц-100-2	31,45	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-34	Жилой дом-Ц-100-1	29,96	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-35	Жилой дом-Ц-89-1	24,86	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-35	Жилой дом-Ц-	26,90	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
	89-2								
Узел-35	Узел-36	58,41	0,10	0,1424	0,51	0,001	0,01	0,018	Чугун
Узел-36	Жилой дом-Ц-110-2	30,59	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-36	Жилой дом-Ц-110-1	30,28	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-36	Узел-37	79,07	0,10	0,1374	0,49	0,001	0,01	0,018	Чугун
Узел-37	Жилой дом-Ц-114	29,75	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-38	Жилой дом-Ц-118	27,26	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-38	Колонка-19	121,85	0,10	0,0803	0,29	0,001	0,01	0,010	Чугун
Колонка-19	Колонка-20	93,88	0,10	0,0701	0,25	0,000	0,00	0,009	Чугун
Колонка-20	ПГ-25	108,27	0,10	0,0599	0,22	0,000	0,00	0,008	Чугун
Узел-25а	Узел-13	140,42	0,10	0,1008	0,36	0,001	0,01	0,013	Чугун
Узел-39	Колонка-29	108,92	0,10	0,0725	0,26	0,001	0,00	0,009	Чугун
Колонка-27	Узел-40	67,65	0,10	0,1613	0,58	0,001	0,01	0,021	Чугун
Узел-40	Жилой дом-П-6-2	27,31	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-40	Жилой дом-П-6-1	36,28	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-40	ПГ-33	35,18	0,10	0,1563	0,56	0,000	0,01	0,020	Чугун
ПГ-33	Узел-41	28,00	0,10	0,1042	0,38	0,000	0,01	0,013	Чугун
Узел-41	ПГ-32	87,91	0,10	0,4304	1,55	0,005	0,06	0,055	Чугун
ПГ-32	Узел-42	38,72	0,10	0,3783	1,36	0,002	0,04	0,048	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
Узел-42	ПГ-31	52,92	0,10	0,3758	1,35	0,002	0,04	0,048	Чугун
ПГ-31	Узел-43	37,68	0,10	0,3237	1,17	0,001	0,03	0,041	Чугун
Узел-43	Колонка-25	66,36	0,10	0,3212	1,16	0,002	0,03	0,041	Чугун
Колонка-25	Узел-44	65,72	0,10	0,3110	1,12	0,002	0,03	0,040	Чугун
Узел-44	Жилой дом-П-30	14,88	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-44	ПГ-30	46,60	0,10	0,3085	1,11	0,001	0,03	0,039	Чугун
ПГ-30	Узел-45	43,50	0,10	0,2564	0,92	0,001	0,02	0,033	Чугун
Узел-45	Жилой дом-П-39	27,77	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-45	Колонка-24	135,98	0,10	0,2539	0,91	0,002	0,02	0,032	Чугун
Колонка-24	ПГ-29	43,68	0,10	0,2437	0,88	0,001	0,02	0,031	Чугун
ПГ-29	Узел-46	69,00	0,10	0,1916	0,69	0,001	0,01	0,024	Чугун
Узел-46	Жилой дом-П-47	21,43	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-46	Жилой дом-П-42	25,39	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Колонка-23	Узел-47	72,46	0,10	0,1243	0,45	0,001	0,01	0,016	Чугун
Узел-41	Жилой дом-П-19	37,97	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-42	Жилой дом-П-25	31,03	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-47	Жилой дом-П-57	27,54	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-47	ПГ-27	86,19	0,10	0,1218	0,44	0,001	0,01	0,016	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ПГ-27	Колонка-22	101,48	0,10	0,0697	0,25	0,000	0,00	0,009	Чугун
Колонка-22	Узел-48	88,77	0,10	0,0595	0,21	0,000	0,00	0,008	Чугун
Узел-48	Жилой дом-П-67	39,09	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-48	ПГ-26	72,56	0,10	0,0545	0,20	0,000	0,00	0,007	Чугун
ПГ-26	Колонка-21	77,06	0,10	0,0024	0,01	0,000	0,00	0,000	Чугун
Колонка-21	ПГ-25	100,00	0,10	0,0078	0,03	0,000	0,00	0,001	Чугун
Узел-41	Колонка-26	134,76	0,10	0,3287	1,18	0,004	0,03	0,042	Чугун
Колонка-26	ПГ-7	50,97	0,10	0,3389	1,22	0,002	0,03	0,043	Чугун
ПГ-7	ПГ-6	87,92	0,10	0,3910	1,41	0,004	0,05	0,050	Чугун
Узел-15	Колонка-11	57,58	0,10	0,4948	1,78	0,005	0,08	0,063	Чугун
Колонка-11	ПГ-11	60,18	0,10	0,5050	1,82	0,006	0,11	0,064	Чугун
ПГ-11	Колонка-10	52,38	0,10	0,5571	2,01	0,007	0,13	0,071	Чугун
Колонка-10	Узел-53	83,93	0,10	0,5673	2,04	0,011	0,13	0,072	Чугун
Узел-53	Жилой дом-С-30	13,52	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-53	ПГ-10	36,06	0,10	0,5698	2,05	0,005	0,13	0,073	Чугун
ПГ-10	Узел-52	61,97	0,10	0,6219	2,24	0,010	0,16	0,079	Чугун
Узел-52	Жилой дом-С-24	18,33	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-52	Колонка-9	84,54	0,10	0,6244	2,25	0,013	0,16	0,080	Чугун
Колонка-9	Узел-51	51,73	0,10	0,6346	2,28	0,009	0,16	0,081	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
Узел-51	Колонка-8	74,63	0,10	0,6371	2,29	0,012	0,17	0,081	Чугун
Колонка-8	ПГ-9	55,76	0,10	0,6473	2,33	0,010	0,17	0,082	Чугун
ПГ-9	Колонка-7	63,04	0,10	0,6994	2,52	0,012	0,20	0,089	Чугун
Колонка-7	Узел-50	71,61	0,10	0,7096	2,55	0,015	0,20	0,090	Чугун
Узел-50	Жилой дом-С-11-2	31,37	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-50	Жилой дом-С-11-1	34,07	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Узел-50	ПГ-8	51,50	0,10	0,7146	2,57	0,011	0,21	0,091	Чугун
ПГ-8	Узел-49	57,64	0,10	0,7667	2,76	0,013	0,23	0,098	Чугун
Узел-49	Жилой дом-С-5	29,31	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Узел-49	Колонка-6	63,27	0,10	0,7692	2,77	0,015	0,24	0,098	Чугун
Колонка-6	Узел-2	57,92	0,10	0,7794	2,81	0,014	0,24	0,099	Чугун
Узел-51	Жилой дом-С-23	21,69	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун
Колонка-1	ПГ-1	28,66	0,10	2,4058	8,66	0,060	2,09	0,306	Чугун
ПГ-1	Узел-2	74,99	0,10	2,3537	8,47	0,150	2,00	0,300	Чугун
Узел-16	Колонка-12	112,58	0,10	0,0623	0,22	0,000	0,00	0,008	Чугун
Колонка-12	ПГ-13	40,66	0,10	0,0521	0,19	0,000	0,00	0,007	Чугун
Узел-2	ПГ-2	28,26	0,10	0,8007	2,88	0,007	0,25	0,102	Чугун
ПГ-2	Узел-3	27,59	0,10	0,7486	2,69	0,006	0,22	0,095	Чугун
Узел-16	ПГ-14	35,42	0,10	0,7113	2,56	0,007	0,20	0,091	Чугун
ПГ-14	Узел-17	13,38	0,10	0,6592	2,37	0,002	0,18	0,084	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
Узел-5	ПГ-3	56,05	0,10	0,7284	2,62	0,012	0,21	0,093	Чугун
ПГ-3	Узел-6	20,33	0,10	0,6763	2,43	0,004	0,19	0,086	Чугун
Узел-20	ПГ-15	64,86	0,10	0,6365	2,29	0,011	0,17	0,081	Чугун
ПГ-15	Узел-21	61,46	0,10	0,5844	2,10	0,009	0,14	0,074	Чугун
Узел-12	ПГ-4	38,30	0,10	0,6386	2,30	0,006	0,17	0,081	Чугун
ПГ-4	Узел-12а	34,04	0,10	0,5865	2,11	0,005	0,14	0,075	Чугун
Узел-22	ПГ-16	48,54	0,10	0,5794	2,09	0,007	0,14	0,074	Чугун
ПГ-16	Колонка-14	53,03	0,10	0,5273	1,90	0,006	0,12	0,067	Чугун
Колонка-14	Узел-23	56,69	0,10	0,5171	1,86	0,006	0,11	0,066	Чугун
Узел-23	ПГ-17	88,48	0,10	0,5146	1,85	0,010	0,11	0,066	Чугун
ПГ-17	Узел-24	33,07	0,10	0,4625	1,67	0,002	0,07	0,059	Чугун
Узел-24	ПГ-18	40,31	0,10	0,4575	1,65	0,003	0,07	0,058	Чугун
ПГ-18	Узел-25	24,71	0,10	0,4054	1,46	0,001	0,05	0,052	Чугун
Узел-15	ПГ-12	86,30	0,10	0,4524	1,63	0,006	0,07	0,058	Чугун
Узел-39	ПГ-12	236,55	0,10	0,4003	1,44	0,012	0,05	0,051	Чугун
Узел-13	ПГ-5	40,76	0,10	0,4952	1,78	0,004	0,10	0,063	Чугун
ПГ-5	ПГ-6	129,95	0,10	0,4431	1,60	0,008	0,06	0,056	Чугун
Узел-25а	Колонка-15	60,31	0,10	0,5012	1,80	0,006	0,11	0,064	Чугун
Колонка-15	Узел-26	65,46	0,10	0,4910	1,77	0,005	0,08	0,063	Чугун
Узел-26	ПГ-19	51,30	0,10	0,4835	1,74	0,004	0,08	0,062	Чугун
ПГ-19	Узел-26а	40,09	0,10	0,4314	1,55	0,002	0,06	0,055	Чугун
Узел-27	Колонка-16	34,55	0,10	0,4264	1,54	0,002	0,06	0,054	Чугун
Колонка-16	ПГ-20	60,12	0,10	0,4162	1,50	0,003	0,05	0,053	Чугун
ПГ-20	Узел-28	38,41	0,10	0,3641	1,31	0,002	0,04	0,046	Чугун
Узел-29	Колонка-17	56,79	0,10	0,3591	1,29	0,002	0,04	0,046	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
Колонка-17	Узел-30	51,79	0,10	0,3489	1,26	0,002	0,04	0,044	Чугун
Узел-30а	ПГ-21	32,08	0,10	0,3389	1,22	0,001	0,03	0,043	Чугун
ПГ-21	Узел-31	40,32	0,10	0,2868	1,03	0,001	0,02	0,037	Чугун
Узел-31а	ПГ-22	45,61	0,10	0,2768	1,00	0,001	0,02	0,035	Чугун
ПГ-22	Узел-32	24,89	0,10	0,2247	0,81	0,000	0,01	0,029	Чугун
Узел-34	ПГ-23	38,89	0,10	0,2097	0,75	0,001	0,01	0,027	Чугун
ПГ-23	Колонка-18	78,56	0,10	0,1576	0,57	0,001	0,01	0,020	Чугун
Колонка-18	Узел-35	35,64	0,10	0,1474	0,53	0,000	0,01	0,019	Чугун
Узел-37	ПГ-24	55,73	0,10	0,1349	0,49	0,000	0,01	0,017	Чугун
ПГ-24	Узел-38	43,77	0,10	0,0828	0,30	0,000	0,01	0,011	Чугун
Узел-48	Жилой дом-П-60	43,24	0,03	0,0025	0,01	0,001	0,02	0,003	Чугун
Колонка-23	ПГ-28	85,02	0,10	0,1345	0,48	0,001	0,01	0,017	Чугун
ПГ-28	Узел-46	79,61	0,10	0,1866	0,67	0,001	0,01	0,024	Чугун
Колонка-27	Узел-39а	51,44	0,10	0,1715	0,62	0,001	0,01	0,022	Чугун
Узел-39а	Колонка-28	195,27	0,10	0,1042	0,38	0,001	0,01	0,013	Чугун
Колонка-28	ПГ-34	41,25	0,10	0,0521	0,19	0,000	0,00	0,007	Чугун
Узел-39а	ПГ-35	142,60	0,10	0,2757	0,99	0,003	0,02	0,035	Чугун
ПГ-35	Узел-39	29,25	0,10	0,3278	1,18	0,001	0,03	0,042	Чугун
Колонка-29	ПГ-36	90,83	0,10	0,0623	0,22	0,000	0,00	0,008	Чугун
ПГ-36	Колонка-30	36,32	0,10	0,0102	0,04	0,000	0,00	0,001	Чугун
СВ-	Узел-1	99,84	0,10	0,7368	2,65	0,022	0,22	0,094	Чугун

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м ³ /час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
14308									
СВ-158-85	Узел-1	100,15	0,10	0,7356	2,65	0,022	0,22	0,094	Чугун
Узел-43	Жилой дом-П-20	16,23	0,03	0,0025	0,01	0,000	0,02	0,003	Чугун

Приложение Е

Водопроводные сети



Схема водоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района
Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г.